



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda: CR2
SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Comune di: Pescara


Aree e Tratti stradali soggetti a Rischio frana						
Prog.	Località	Tipologia	Persone	Famiglie	Disabili	Fonte rischio
RF001	Confine con Montesilvano	Frane (vedi specifica a seguire)	0	0	0	PAI (P3)

A seguire dettaglio PAI e distribuzione codici di collegamento RF.



A seguire dettaglio con presenza dei codici ISPRA

ID: 0680000100, (Scivolamento rotazionale/traslatoivo-in stato Attivo/riattivato/sospeso), indicato nel PPC come RF001;

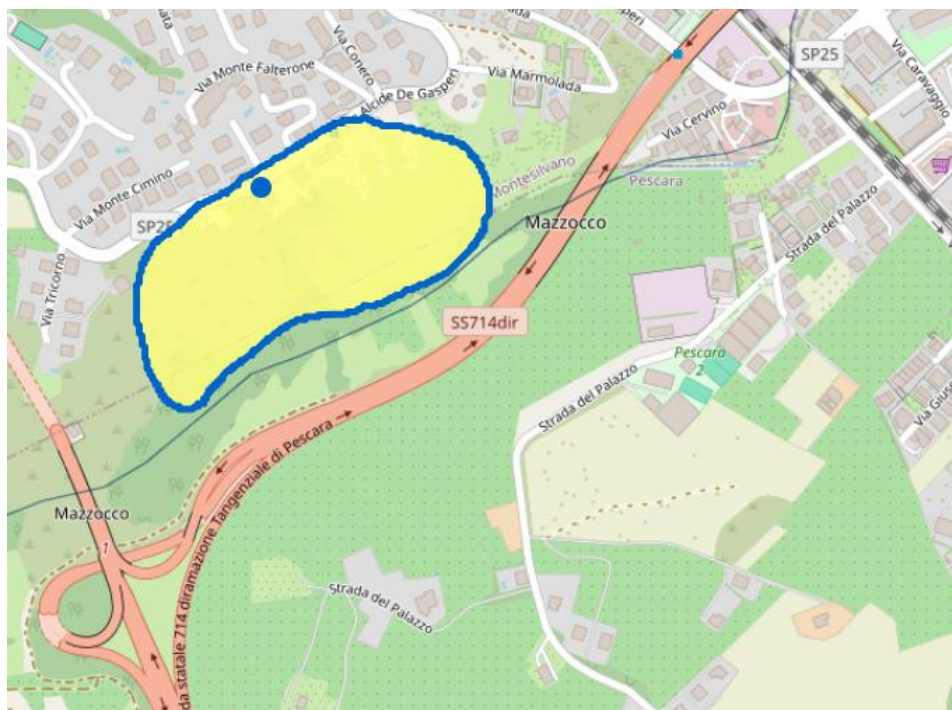



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda: CR2
SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

(Nota dell'Esposto)

Macroarea B – Sezione V – Comparto IX;

rete viaria interessata: SS714dir;

Edifici Strategici: nessuno;

Edifici rilevanti: nessuno;

Criticità: limitrofo a SS714dir;

Presidio Territoriale Monitoraggio: PT001 (da RF001 a RF008)

(Nota Danno atteso)

Tipo: frana; **Entità:** probabilmente medio; **Note:** Il livello di danno atteso è probabilmente medio, se non interessata la SS714dir. Il livello di gestione comunale è superato in caso di interessamento della SS714dir;

mantenimento della funzione strategica: la funzione strategica non è a rischio;

(Nota Aree di emergenza dedicate)

Aree di attesa a servizio: AT005, AT016. **Persone Ospitabili presso le AT di riferimento:** 3.200 persone in AT.

Insufficienza AT a servizio dei residenti: no

(Nota Presidi T., cancelli e sistema comunicazione)

Sistemi di cancelli: I cancello uscita SS714 direzione M/P – II cancello ingresso SS714 direzione M/P – III cancello uscita SS714 direzione P/M – IV cancello intercomunale Montesilvano SS714dir direzione SS714;

sistema di comunicazione: App multicanale e comunicazioni albo pretorio e comunicazioni staff sindaco radio, tv e sito ufficiale e Presidi Territoriali;



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda: CR2
SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Aree e Tratti stradali soggetti a Rischio frana

Prog.	Località	Tipologia	Persone	Famiglie	Disabili	Fonte rischio
RF002	Strada del Palazzo	Frane (vedi specifica a seguire)	139	64	8	PAI (P3)

A seguire dettaglio PAI e distribuzione codici di collegamento RF.



(Nota dell'Esposto)

Macroarea B – Sezione V – Comparto IX;

Sezione anagrafe: 706, 769, 710;

rete viaria interessata: SS714dir e V4 Strada del Palazzo;

Edifici Strategici: Ina1, Inc1;

Edifici rilevanti: Cn3;

Criticità: limitrofo a SS714dir;

Presidio Territoriale Monitoraggio: PT001 (da RF001 a RF008)

(Nota Danno atteso)

Tipo: frana; Entità: alto; Note: Il livello di danno atteso è alto. Il livello di gestione comunale è superato;

mantenimento della funzione strategica: la funzione strategica non è a rischio;

(Nota Aree di emergenza dedicate)

Aree di attesa a servizio: AT005. Persone Ospitabili presso le AT di riferimento: 1.700 persone in AT. Insufficienza AT a servizio dei residenti: **no**

(Nota Presidi T., cancelli e sistema comunicazione)

Sistemi di cancelli: I cancello via Caravaggio incrocio Strada del Palazzo – Il cancello via dell'emigrante incrocio via G. Toppeta – III cancello Strada del Palazzo C.da Colle Cervone – IV cancello incrocio Strada del Palazzo, Strada delle Fornaci, Strada Colle Scorrano, Strada Colle di Mezzo;

sistema di comunicazione: App multicanale e comunicazioni albo pretorio e comunicazioni staff sindaco radio, tv e sito ufficiale e Presidi Territoriali;




Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda: CR2
SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Aree e Tratti stradali soggetti a Rischio frana

Prog.	Località	Tipologia	Persone	Famiglie	Disabili	Fonte rischio
RF003	Strada del Palazzo	Frane (vedi specifica a seguire)	31	13	8	PAI (P4)

A seguire dettaglio PAI e distribuzione codici di collegamento RF.

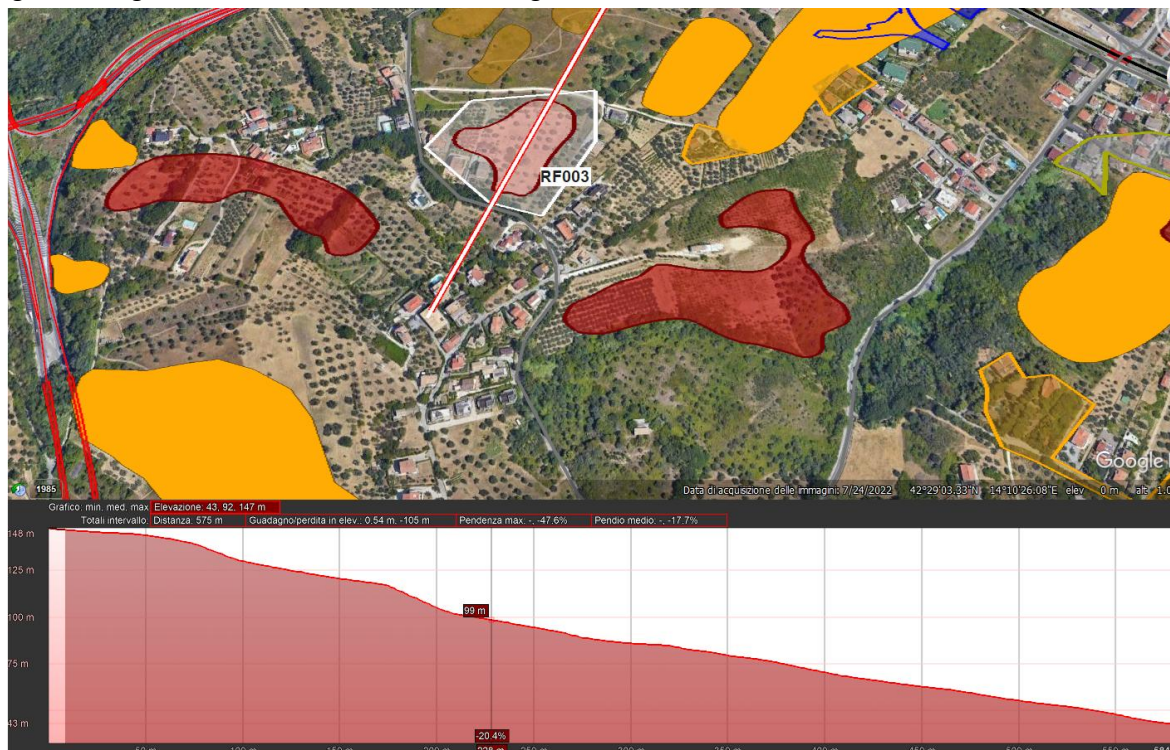

(Nota dell'Esposto)

Macroarea B – Sezione V – Comparto X;

Sezione anagrafe: 705, limitrofo a valle di 310;

rete viaria interessata: V4 Strada del Palazzo;

Edifici Strategici: nessuno;

Edifici rilevanti: nessuno;

Criticità: interruzione V4 Strada del Palazzo;

Presidio Territoriale Monitoraggio: PT001 (da RF001 a RF008)

(Nota Danno atteso)

Tipo: frana; **Entità:** alto; **Note:** Il livello di danno atteso è alto. Il livello di gestione comunale è superato; **mantenimento della funzione strategica:** la funzione strategica non è a rischio;

(Nota Aree di emergenza dedicate)

Aree di attesa a servizio: AT016. Persone Ospitabili presso le AT di riferimento: 1.500 persone in AT. Insufficienza AT a servizio dei residenti: no

(Nota Presidi T., cancelli e sistema comunicazione)

Sistemi di cancelli: I cancello via Caravaggio incrocio Strada del Palazzo – Il cancello via dell'emigrante incrocio via G. Toppeta – III cancello Strada del Palazzo C.da Colle Cervone – IV cancello incrocio Strada del Palazzo, Strada delle Fornaci, Strada Colle Scorrano, Strada Colle di Mezzo;

sistema di comunicazione: App multicanale e comunicazioni albo pretorio e comunicazioni staff sindaco radio, tv e sito ufficiale e Presidi Territoriali;




Centro
Funzionale
d'Abruzzo

SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Scheda: CR2

Aree e Tratti stradali soggetti a Rischio frana						
Prog.	Località	Tipologia	Persone	Famiglie	Disabili	Fonte rischio
RF004	Via G. Toppeta	Frane (vedi specifica a seguire)	487	203	0	RF004a PAI (P4) RF004b PAI (P3)

A seguire dettaglio PAI e distribuzione codici di collegamento RF.

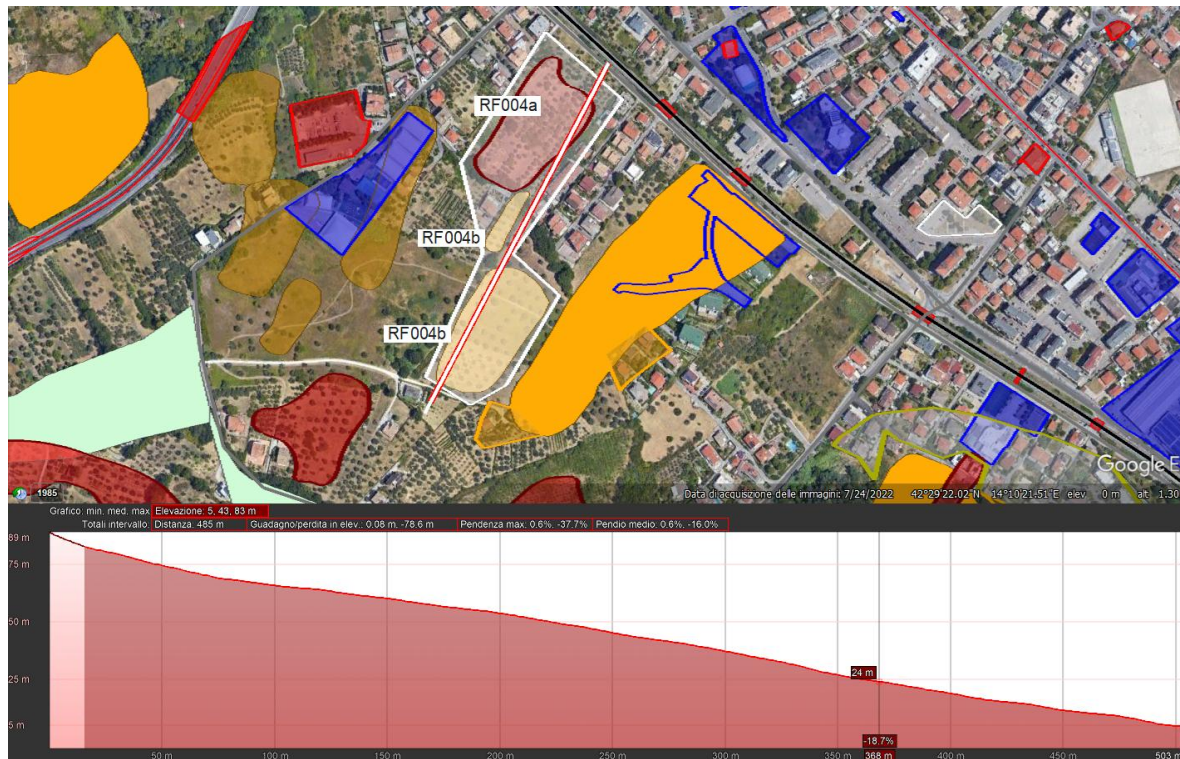

(Nota dell'Esposto)

Macroarea B – Sezione V – Comparto IX ed a ridosso (a valle) del Comparto X;

Sezione anagrafe: 706, 711, 709, limitrofo a valle di 705

rete viaria interessata: via dell'Emigrante e via G. Toppeta;

Edifici Strategici: nessuno;

Edifici rilevanti: nessuno;

Criticità: linea ferroviaria a valle;

Presidio Territoriale Monitoraggio: PT001 (da RF001 a RF008)

(Nota Danno atteso)

Tipo: frana; **Entità:** alto; **Note:** Il livello di danno atteso è alto. Il livello di gestione comunale è superato;
mantenimento della funzione strategica: la funzione strategica non è a rischio;

(Nota Aree di emergenza dedicate)

Aree di attesa a servizio: AT016, AT006. **Persone Ospitabili presso le AT di riferimento:** 2.800 persone in AT.
Insufficienza AT a servizio dei residenti: **no**

(Nota Presidi T., cancelli e sistema comunicazione)

Sistemi di cancelli: I cancello via Caravaggio incrocio Strada del Palazzo – II cancello via Caravaggio incrocio via E. di Simone – III cancello Strada delle Fornaci incrocio via dell'Emigrante – IV cancello Strada del Palazzo C.da Colle Cervone – V cancello incrocio Strada del Palazzo, Strada delle Fornaci, Strada Colle Scorrano, Strada Colle di Mezzo;
sistema di comunicazione: App multicanale e comunicazioni albo pretorio e comunicazioni staff sindaco radio, tv e sito ufficiale e Presidi Territoriali;



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Scheda: CR2

Aree e Tratti stradali soggetti a Rischio frana

Prog.	Località	Tipologia	Persone	Famiglie	Disabili	Fonte rischio
RF005	Loc. Palazzo	Frane (vedi specifica a seguire)	429	181	2	RF005 PAI (R3/P3)

A seguire dettaglio PAI e distribuzione codici di collegamento RF.

R3: Corpo di frana di scorrimento rotazionale – stato quiescente



(Nota dell'Esposto)

Macroarea B – Sezione V – Comparto IX e X;

Sezione anagrafe: 705, 341, coinvolta in parte la zona sud della 709;

rete viaria interessata: via Emanuele di Simone;

Edifici Strategici: nessuno;

Edifici rilevanti: Ine13;

Criticità: linea ferroviaria a valle;

Presidio Territoriale Monitoraggio: PT001 (da RF001 a RF008)

(Nota Danno atteso)

Tipo: frana; Entità: alto; Note: Il livello di danno atteso è alto. Il livello di gestione comunale è superato; mantenimento della funzione strategica: la funzione strategica non è a rischio;

(Nota Aree di emergenza dedicate)

Aree di attesa a servizio: AT016, AT006. Persone Ospitabili presso le AT di riferimento: 2.800 persone in AT. Insufficienza AT a servizio dei residenti: no

(Nota Presidi T., cancelli e sistema comunicazione)

Sistemi di cancelli: I cancello via Caravaggio incrocio Strada del Palazzo – II cancello via Caravaggio incrocio via E. di Simone – III cancello Strada delle Fornaci incrocio via dell'Emigrante – IV cancello Strada del Palazzo C.da Colle Cervone – V cancello incrocio Strada del Palazzo, Strada delle Fornaci, Strada Colle Scorrano, Strada Colle di Mezzo; sistema di comunicazione: App multicanale e comunicazioni albo pretorio e comunicazioni staff sindaco radio, tv e sito ufficiale e Presidi Territoriali;



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda: CR2
SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Aree e Tratti stradali soggetti a Rischio frana						
Prog.	Località	Tipologia	Persone	Famiglie	Disabili	Fonte rischio
RF006	Tra str. Strada delle Fornaci e del Palazzo	Frane (vedi specifica a seguire)	31	13	12	RF006 PAI (P4)

A seguire dettaglio PAI e distribuzione codici di collegamento RF.



(Nota dell'Esposto)

Macroarea B – Sezione V – Comparto X;

Sezione anagrafe: coinvolta parte della zona sud/est della 705, limitrofa a valle coinvolta in parte la zona sud della 310 e limitrofo a monte coinvolta in parte la zona nord/ovest della 322;

rete viaria interessata: str. Strada delle Fornaci e str. Strada del Palazzo;

Edifici Strategici: nessuno;

Edifici rilevanti: nessuno;

Criticità: interruzione strade rilevanti;

Presidio Territoriale Monitoraggio: PT001 (da RF001 a RF008)

(Nota Danno atteso)

Tipo: frana; **Entità:** medio; **Note:** Il livello di danno atteso è medio. Il livello di gestione comunale è mantenibile; **mantenimento della funzione strategica:** la funzione strategica non è a rischio;

(Nota Aree di emergenza dedicate)

Aree di attesa a servizio: AT016, AT006, AT005. **Persone Ospitabili presso le AT di riferimento:** 4.500 persone in AT. **Insufficienza AT a servizio dei residenti:** no

(Nota Presidi T., cancelli e sistema comunicazione)

Sistemi di cancelli: I cancello via Caravaggio incrocio Strada del Palazzo – Il cancello via dell'emigrante incrocio via G. Toppeta – III cancello incrocio Strada del Palazzo, Strada delle Fornaci, Strada Colle Scorrano, Strada Colle di Mezzo – IV cancello via dell'Emigrante incrocio Strada delle Fornaci;

sistema di comunicazione: App multicanale e comunicazioni albo pretorio e comunicazioni staff sindaco radio, tv e sito ufficiale e Presidi Territoriali;




Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda: CR2
SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Aree e Tratti stradali soggetti a Rischio frana						
Prog.	Località	Tipologia	Persone	Famiglie	Disabili	Fonte rischio
RF007	Nord/ovest C.da Colle Cervone	Frane (vedi specifica a seguire)	31	13	8	RF007a PAI (P4) RF007b PAI (P3)

A seguire dettaglio PAI e distribuzione codici di collegamento RF.

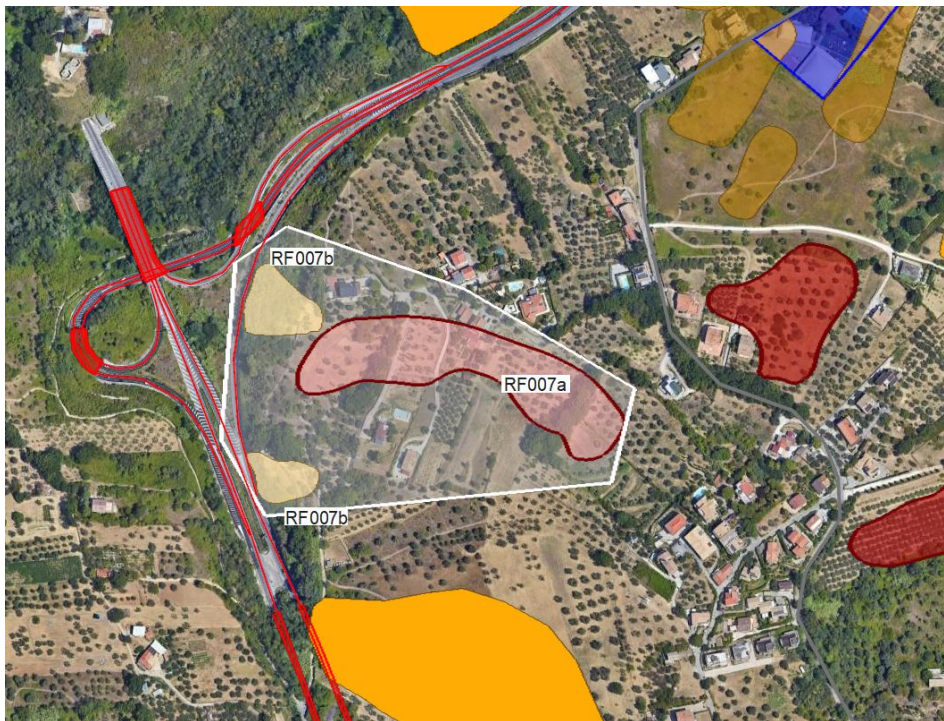

(Nota dell'Esposto)

Macroarea B – Sezione V – Comparto X;

Sezione anagrafe: 698, limitrofo a valle di 310

rete viaria interessata: Str. Del Palazzo;

Edifici Strategici: nessuno;

Edifici rilevanti: nessuno;

Criticità: svincolo e SS714 a valle;

Presidio Territoriale Monitoraggio: PT001 (da RF001 a RF008)

(Nota Danno atteso)

Tipo: frana; **Entità:** medio; **Note:** Il livello di danno atteso è medio, diventa alto se interessata la statale. Il livello di gestione comunale è mantenibile; **mantenimento della funzione strategica:** la funzione strategica non è a rischio;

(Nota Aree di emergenza dedicate)

Aree di attesa a servizio: AT016. **Persone Ospitabili presso le AT di riferimento:** 1.500 persone in AT. **Insufficienza AT a servizio dei residenti:** no

(Nota Presidi T., cancelli e sistema comunicazione)

Sistemi di cancelli: I cancello via Caravaggio incrocio Strada del Palazzo – Il cancello Strada delle Fornaci incrocio via dell'Emigrante – III cancello incrocio Strada del Palazzo, Strada delle Fornaci, Strada Colle Scorrano, Strada Colle di Mezzo;

sistema di comunicazione: App multicanale e comunicazioni albo pretorio e comunicazioni staff sindaco radio, tv e sito ufficiale e Presidi Territoriali;



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda: CR2
SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Aree e Tratti stradali soggetti a Rischio frana						
Prog.	Località	Tipologia	Persone	Famiglie	Disabili	Fonte rischio
RF008	Strada vicinale C.da Colle Cervone	Frane (vedi specifica a seguire)	178	72	5	PAI (P4)

A seguire dettaglio PAI e distribuzione codici di collegamento RF.



(Nota dell'Esposto)

Macroarea B – Sezione V – Comparto XI;

Sezione anagrafe: 699, limitrofo a nord di 313, 310

rete viaria interessata: Strada vicinale C. da Colle Cervone;

Edifici Strategici: nessuno;

Edifici rilevanti: nessuno;

Criticità: linea ferroviaria a valle;

Presidio Territoriale Monitoraggio: PT001 (da RF001 a RF008)

(Nota Danno atteso)

Tipo: frana; **Entità:** medio; **Note:** Il livello di danno atteso è medio, diventa alto se interessata la statale. Il livello di gestione comunale è mantenibile; **mantenimento della funzione strategica:** la funzione strategica non è a rischio;

(Nota Aree di emergenza dedicate)

Aree di attesa a servizio: AT016. **Persone Ospitabili presso le AT di riferimento:** 1.500 persone in AT. **Insufficienza AT a servizio dei residenti:** no

(Nota Presidi T., cancelli e sistema comunicazione)

Sistemi di cancelli: I cancello Strada Colle Scorrano incrocio via di Sotto – Il cancello Strada Colle Scorrano incrocio Strada Pandolfi – III cancello incrocio Strada del Palazzo, Strada delle Fornaci, Strada Colle Scorrano, Strada Colle di Mezzo;

sistema di comunicazione: App multicanale e comunicazioni albo pretorio e comunicazioni staff sindaco radio, tv e sito ufficiale e Presidi Territoriali;



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda: CR2
SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Aree e Tratti stradali soggetti a Rischio frana						
Prog.	Località	Tipologia	Persone	Famiglie	Disabili	Fonte rischio
RF009	Strada delle Fornaci	Frane (vedi specifica a seguire)	0	0	4	PAI (P4)

A seguire dettaglio PAI e distribuzione codici di collegamento RF.



(Nota dell'Esposto)

Macroarea B – Sezione V – Comparto XI;

Sezione anagrafe: 318, limitrofo a est di 314, limitrofo a nord di 781

rete viaria interessata: Strada delle Fornaci;

Edifici Strategici: nessuno;

Edifici rilevanti: nessuno;

Criticità: possibile interruzione strada delle Fornaci;

Presidio Territoriale Monitoraggio: PT002 (da RF009 a RF011)

(Nota Danno atteso)

Tipo: frana; **Entità:** medio; **Note:** Il livello di danno atteso è medio, diventa alto se interessata la statale. Il livello di gestione comunale; **mantenimento della funzione strategica:** la funzione strategica non è a rischio;

(Nota Aree di emergenza dedicate)

Aree di attesa a servizio: AT016. **Persone Ospitabili presso le AT di riferimento:** 1.500 persone in AT. **Insufficienza AT a servizio dei residenti:** no

(Nota Presidi T., cancelli e sistema comunicazione)

Sistemi di cancelli: I cancello via Caravaggio incrocio Strada del Palazzo – Il cancello Strada delle Fornaci incrocio via dell'Emigrante – III cancello incrocio Strada del Palazzo, Strada delle Fornaci, Strada Colle Scorrano, Strada Colle di Mezzo;

sistema di comunicazione: App multicanale e comunicazioni albo pretorio e comunicazioni staff sindaco radio, tv e sito ufficiale e Presidi Territoriali;




Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda: CR2
SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO


Aree e Tratti stradali soggetti a Rischio frana						
Prog.	Località	Tipologia	Persone	Famiglie	Disabili	Fonte rischio
RF010	Loc. Colle Pietra	Frane (vedi specifica a seguire)	1.284	531	28	PAI (scorrimento rotazionale quiescente; R2-P1 e R3-P2); P3 e P4

A seguire dettaglio PAI livelli di P e R

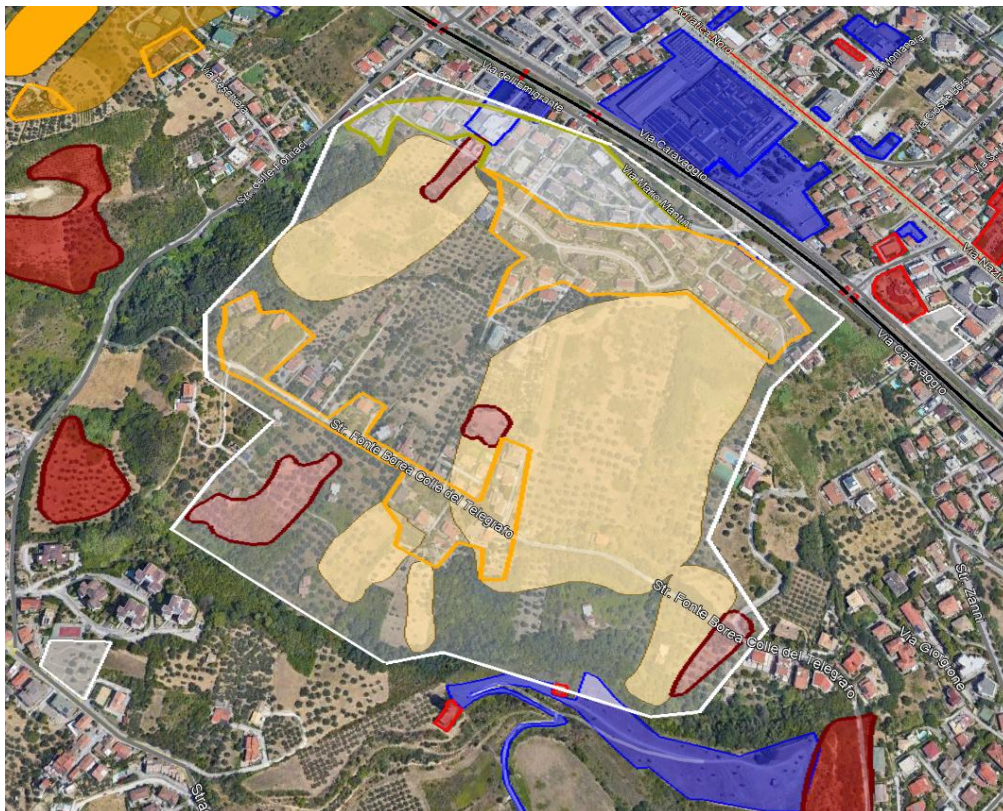

A seguire dettaglio con presenza dei codici ISPRA

ID: 0680000200, (Scivolamento rotazionale/traslatoivo-in stato quiescente), all'interno del codice RF011;

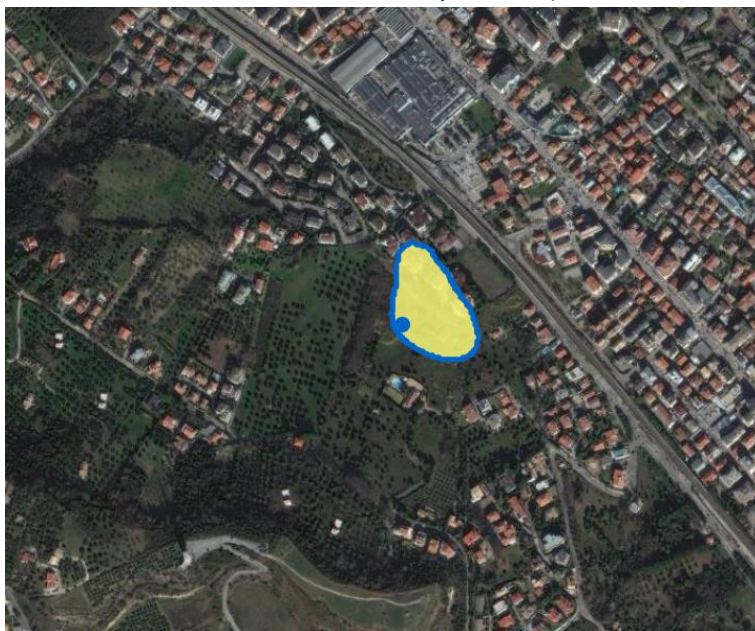



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda: CR2
SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

(Nota dell'Esposto)

Macroarea B – Sezione V – Comparto XI;

Sezione anagrafe: 322, 703, 318, 702, 321, 323, 324, 325, 68, 319

rete viaria interessata: Strada delle Fornaci, via dell'Emigrante, via Pier Fortunato Calvi, via Antonio Paolemilio, via Mario Martini, Str. Fonte Borea-Colle del Telegrafo, via Caravaggio;

Edifici Strategici: limitrofi a monte Ine5, Ine6;

Edifici rilevanti: Ce15, Ce16, Ine14;

Criticità: linea ferroviaria a valle;

Presidio Territoriale Monitoraggio: PT002 (RF009, RF010, RF011 e RF016)

(Nota Danno atteso)

Tipo: frana; **Entità:** alto; **Note:** Il livello di danno atteso è alto. Il livello di gestione comunale è superato; **mantenimento della funzione strategica:** la funzione strategica non è a rischio;

(Nota Aree di emergenza dedicate)

Aree di attesa a servizio: AT016, AT006, AT007, AT017S. **Persone Ospitabili presso le AT di riferimento:** 5.500 persone in AT. **Insufficienza AT a servizio dei residenti:** no

(Nota Presidi T., cancelli e sistema comunicazione)

Sistemi di cancelli: I cancello Strada del Palazzo incrocio via dell'Emigrante – II cancello via Caravaggio incrocio Str. delle Fornaci – III cancello incrocio Strada del Palazzo, Strada delle Fornaci, Strada Colle Scorrano, Strada Colle di Mezzo – IV cancello Str. Colle Marino incrocio con Str. Zanni – V cancello via Caravaggio incrocio con Str. Zanni – VI cancello Str. Vicinale Francescone incrocio con Str. Zanni;

sistema di comunicazione: App multicanale e comunicazioni albo pretorio e comunicazioni staff sindaco radio, tv e sito ufficiale e Presidi Territoriali;




Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda: CR2
SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Aree e Tratti stradali soggetti a Rischio frana						
Prog.	Località	Tipologia	Persone	Famiglie	Disabili	Fonte rischio
RF011	Parco Colle del Telegrafo – str. Zanni	Frane (vedi specifica a seguire)	82	31	23	PAI (R2/R3-P3/P4)

A seguire dettaglio PAI livelli di P e R

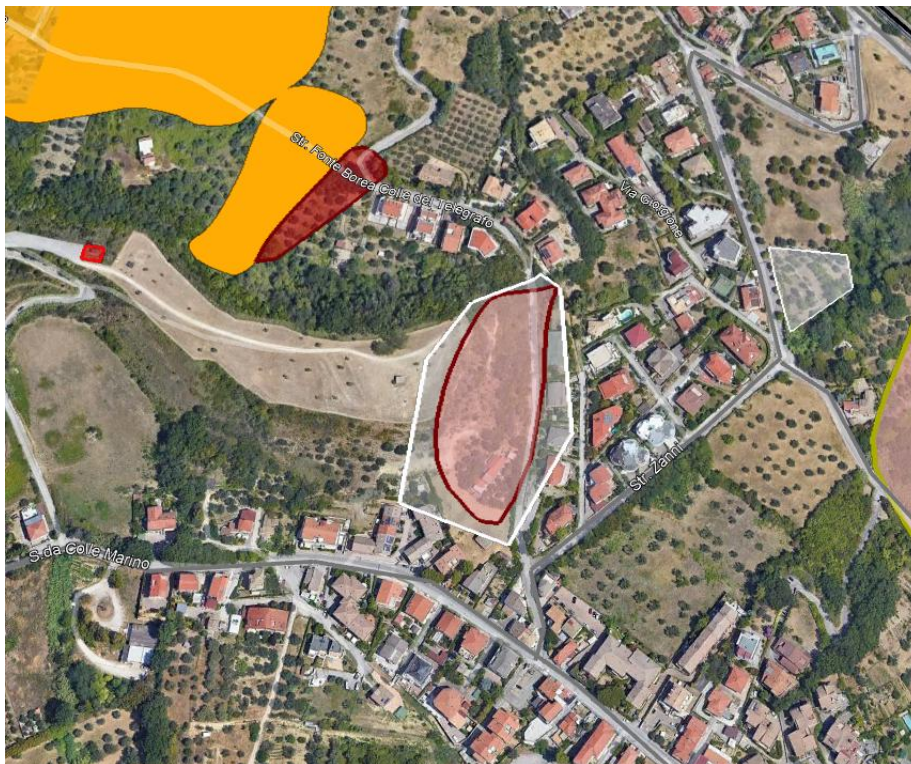

(Nota dell'Esposto)

Macroarea B – Sezione V – Comparto XI;

Sezione anagrafe: 702, 319, 320

rete viaria interessata: Str. Fonte Borea-Colle del Telegrafo, Str. Zanni, Str. Colle Marino;

Edifici Strategici: nessuno;

Edifici rilevanti: Ine14;

Criticità: interruzione strade rilevanti;

Presidio Territoriale Monitoraggio: PT002 (da RF009 a RF011)

(Nota Danno atteso)

Tipo: frana; Entità: medio; Note: Il livello di danno atteso è medio. Il livello di gestione comunale è superato; mantenimento della funzione strategica: la funzione strategica non è a rischio;

(Nota Aree di emergenza dedicate)

Aree di attesa a servizio: AT016, AT017S. Persone Ospitabili presso le AT di riferimento: 2.700 persone in AT. Insufficienza AT a servizio dei residenti: **no**

(Nota Presidi T., cancelli e sistema comunicazione)

Sistemi di cancelli: I cancello via Caravaggio incrocio Str. delle Fornaci – II cancello incrocio Strada del Palazzo, Strada delle Fornaci, Strada Colle Scorrano, Strada Colle di Mezzo – III cancello Str. Colle Marino incrocio con Str. Zanni – IV cancello via Caravaggio incrocio con Str. Zanni;

sistema di comunicazione: App multicanale e comunicazioni albo pretorio e comunicazioni staff sindaco radio, tv e sito ufficiale e Presidi Territoriali;



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda: CR2
SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Aree e Tratti stradali soggetti a Rischio frana						
Prog.	Località	Tipologia	Persone	Famiglie	Disabili	Fonte rischio
RF012	Strada Colle Scorrano	Frane (vedi specifica a seguire)	19	5	d.n.d.	PAI (R2/R3-P3/P4)

A seguire dettaglio PAI livelli di P e R



(Nota dell'Esposto)

Macroarea B – Sezione VI – Comparto XII;

Sezione anagrafe: 696

rete viaria interessata: strada locale;

Edifici Strategici: nessuno;

Edifici rilevanti: nessuno;

Criticità: non individuata;

Presidio Territoriale Monitoraggio: PT003 (da RF012/RF013 e RF017)

(Nota Danno atteso)

Tipo: frana; **Entità:** medio; **Note:** Il livello di danno atteso è medio. Il livello di gestione comunale; **mantenimento della funzione strategica:** la funzione strategica non è a rischio;

(Nota Aree di emergenza dedicate)

Aree di attesa a servizio: AT018. **Persone Ospitabili presso le AT di riferimento:** 2.250 persone in AT. **Insufficienza AT a servizio dei residenti:** no

(Nota Presidi T., cancelli e sistema comunicazione)

Sistemi di cancelli: I cancello Strada Colle Scorrano incrocio via di Sotto – Il cancello Strada Colle Scorrano 42°28'51.76"N - 14° 9'46.61"E;

sistema di comunicazione: App multicanale e comunicazioni albo pretorio e comunicazioni staff sindaco radio, tv e sito ufficiale e Presidi Territoriali;




Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda: CR2
SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Aree e Tratti stradali soggetti a Rischio frana						
Prog.	Località	Tipologia	Persone	Famiglie	Disabili	Fonte rischio
RF013	via di Sotto confine Montesilvano	Frane (vedi specifica a seguire)	0	0	d.n.d.	PAI (R2/R3- P3/P4)

A seguire dettaglio PAI livelli di P e R

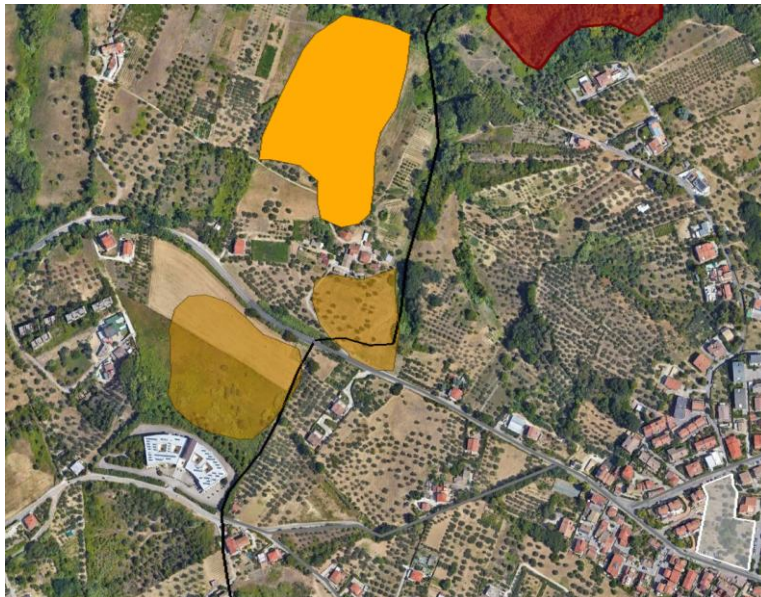

(Nota dell'Esposto)

Macroarea B – Sezione VI – Comparto XII;

Sezione anagrafe: 308

rete viaria interessata: via di Sotto;

Edifici Strategici: nessuno;

Edifici rilevanti: nessuno;

Criticità: potenziale interruzione via di sotto, collegamento con Montesilvano;

Presidio Territoriale Monitoraggio: PT003 (da RF012/RF013 e RF017)

(Nota Danno atteso)

Tipo: frana; **Entità:** basso; **Note:** Il livello di danno atteso è medio. Il livello di gestione comunale; **mantenimento della funzione strategica:** la funzione strategica non è a rischio;

(Nota Aree di emergenza dedicate)

Aree di attesa a servizio: AT018. **Persone Ospitabili presso le AT di riferimento:** 2.250 persone in AT. **Insufficienza AT a servizio dei residenti:** no

(Nota Presidi T., cancelli e sistema comunicazione)

Sistemi di cancelli: I cancello Strada Colle Caprino incrocio via di Sotto – Il cancello intercomunale su Montesilvano;

sistema di comunicazione: App multicanale e comunicazioni albo pretorio e comunicazioni staff sindaco radio, tv e sito ufficiale e Presidi Territoriali;




Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda: CR2
SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Aree e Tratti stradali soggetti a Rischio frana

Prog.	Località	Tipologia	Persone	Famiglie	Disabili	Fonte rischio
RF014	Via di Sotto, 56	Frane (vedi specifica a seguire)	891	378	47	PAI (R3-P3 attivo)

A seguire dettaglio PAI livelli di P e R

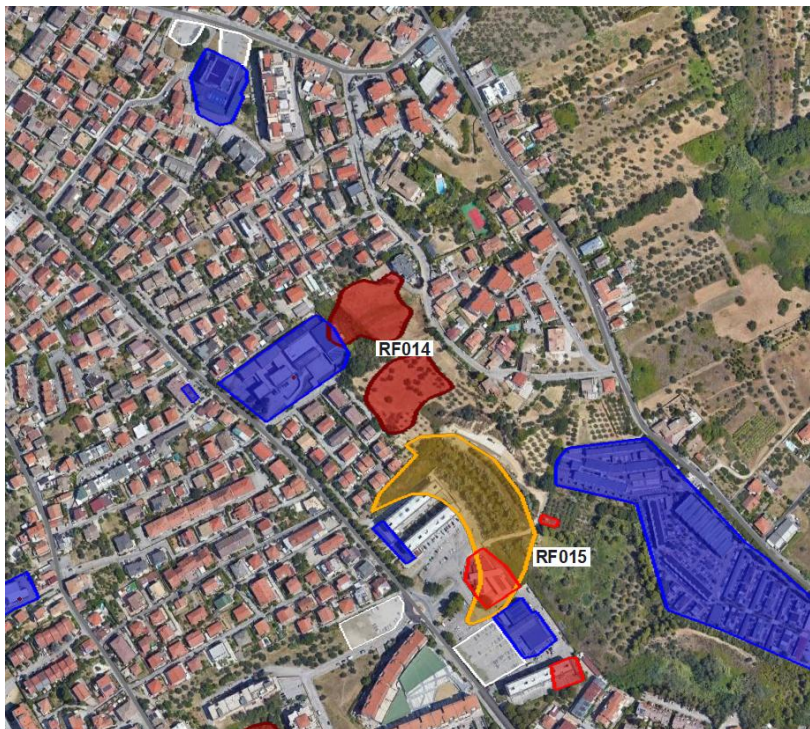

(Nota dell'Esposto)

Macroarea B – Sezione VI – Comparto XIII;
Sezione anagrafe: 284, 818, 807, limitrofo a monte 263

rete viaria interessata: via di Sotto, Str. Jacobis della Torre, via Fusilli, strade locali;

Edifici Strategici: nessuno;

Edifici rilevanti: la19;

Criticità: potenziale interessamento della scuola la19, rapido collegamento con dirigente scolastico, intasamento per traffico via di Sotto;

Presidio Territoriale Monitoraggio: PT004 (RF014/RF015, RF018, RF019, RF020)

(Nota Danno atteso)

Tipo: frana; **Entità:** alto; **Note:** Il livello di danno atteso è alto. Il livello di gestione comunale è superato;
mantenimento della funzione strategica: la funzione strategica non è a rischio;

(Nota Aree di emergenza dedicate)

Aree di attesa a servizio: AT029, AT022. **Persone Ospitabili presso le AT di riferimento:** 1.700 persone in AT.
Insufficienza AT a servizio dei residenti: **no**

(Nota Presidi T., cancelli e sistema comunicazione)

Sistemi di cancelli: I cancello Str. Jacobis della Torre incrocio Str. Pandolfi – II cancello Str. Jacobis della Torre incrocio Str. Colle di Mezzo – III cancello via di Sotto incrocio Salita Cellini – IV cancello via Colle Innamorati incrocio Salita Cellini – V cancello via di Sotto incrocio via Lancianese - VI cancello via di Sotto incrocio Str. Vicinale Colli Innamorati – chiusura perpendicolari via Colle Innamorati da incrocio Salita Cellini e incrocio Str. Vicinale Colli Innamorati;

sistema di comunicazione: App multicanale e comunicazioni albo pretorio e comunicazioni staff sindaco radio, tv e sito ufficiale e Presidi Territoriali;




Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda: CR2
SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Aree e Tratti stradali soggetti a Rischio frana						
Prog.	Località	Tipologia	Persone	Famiglie	Disabili	Fonte rischio
RF015	Cimitero - via di Sotto, 2	Frane (vedi specifica a seguire)	891	378	47	PAI (P3-R3 deformazioni superficiali lente - attivo)

A seguire dettaglio PAI livelli di P e R

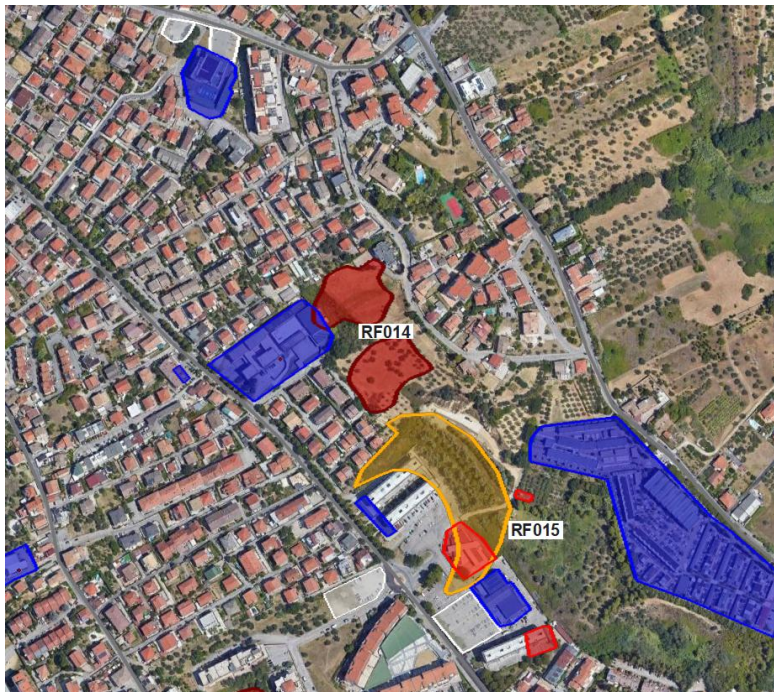

(Nota dell'Esposto)

Macroarea B – Sezione VI – Comparto XIII;

Sezione anagrafe: Sezione anagrafe: 284, 818, 1000, 282, 283 limitrofo a monte 263

rete viaria interessata: via di Sotto;

Edifici Strategici: Ca2, Ine7;

Edifici rilevanti: Cd21, Cb24;

Criticità: limitrofo AT023S, potenziale intasamento per traffico via di Sotto;

Presidio Territoriale Monitoraggio: PT004 (RF014/RF015, RF018, RF019, RF020)

(Nota Danno atteso)

Tipo: frana; **Entità:** alto; **Note:** Il livello di danno atteso è alto. Il livello di gestione comunale è superato;
mantenimento della funzione strategica: la funzione strategica non è a rischio;

(Nota Aree di emergenza dedicate)

Aree di attesa a servizio: AT029, AT022. **Persone Ospitabili presso le AT di riferimento:** 1.700 persone in AT.
Insufficienza AT a servizio dei residenti: no

(Nota Presidi T., cancelli e sistema comunicazione)

Sistemi di cancelli: I cancello Str. Jacobis della Torre incrocio Str. Pandolfi – Il cancello Str. Jacobis della Torre incrocio Str. Colle di Mezzo – III cancello via di Sotto incrocio Salita Cellini – IV cancello via Colle Innamorati incrocio Salita Cellini – V cancello via di Sotto incrocio via Lancianese - VI cancello via di Sotto incrocio Str. Vicinale Colli Innamorati – chiusura perpendicolari via Colle Innamorati da incrocio Salita Cellini e incrocio Str. Vicinale Colli Innamorati;

sistema di comunicazione: App multicanale e comunicazioni albo pretorio e comunicazioni staff sindaco radio, tv e sito ufficiale e Presidi Territoriali;



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda: CR2
SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Aree e Tratti stradali soggetti a Rischio frana						
Prog.	Località	Tipologia	Persone	Famiglie	Disabili	Fonte rischio
RF016	Colle Marino	Frane (vedi specifica a seguire)	250	105	35	PAI (R2-P3/P4 deformazioni superficiali lente- attivo)

A seguire dettaglio PAI livelli di P e R - Versante interessato da deformazioni superficiali lente - ATTIVO



(Nota dell'Esposto)

Macroarea B – Sezione VI – Comparto XIV;

Sezione anagrafe: Sezione anagrafe: 256, 701

rete viaria interessata: Str. Zanni, Via Caravaggio, Str. Vicinale Francescone, Str. Colle Marino;

Edifici Strategici: Oa10;

Edifici rilevanti: Ine15;

Criticità: linea ferroviaria a valle;

Presidio Territoriale Monitoraggio: PT002 (RF009, RF010, RF011 e RF016)

(Nota Danno atteso)

Tipo: frana; Entità: medio; Note: Il livello di danno atteso è alto. Il livello di gestione comunale è superato;

mantenimento della funzione strategica: la funzione strategica non è a rischio;

(Nota Aree di emergenza dedicate)

Aree di attesa a servizio: AT025, AT009. Persone Ospitabili presso le AT di riferimento: 3.300 persone in AT.

Insufficienza AT a servizio dei residenti: **no**

(Nota Presidi T., cancelli e sistema comunicazione)

Sistemi di cancelli: I cancello rotatoria via Caravaggio, Str. Zanni – II cancello via R. Sanzio incrocio via G. Segantini – III cancello via R. Sanzio incrocio via Donatello – IV cancello via L. Da Vinci incrocio con via R. Sanzio – V cancello Str. Colle Marino incrocio via Nino Sospiri – VI cancello str. Cavallaro incrocio via Ugo la Malfa – VII cancello Str. Colle Marino incrocio str Iacone – VIII cancello Str. Zanni incrocio Str. Colle Marino;

sistema di comunicazione: App multicanale e comunicazioni albo pretorio e comunicazioni staff sindaco radio, tv e sito ufficiale e Presidi Territoriali;




Scheda: CR2

SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

A seguire dettaglio PAI livelli di P e R - Versante interessato da deformazioni superficiali lente – ATTIVO



A seguire dettaglio con presenza dei codici ISPRA
ID: **0680000400**, (complesso in stato Quiescente), all'interno del codice RF017;

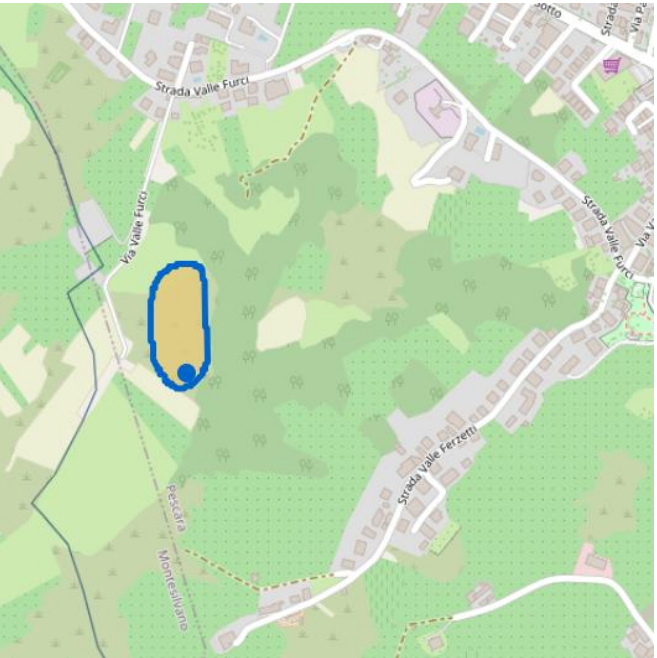



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda: CR2
SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

(Nota dell'Esposto)

Macroarea B – Sezione VII – Comparto XV;

Sezione anagrafe: Sezione anagrafe: 694

rete viaria interessata: Str. Valle Ferzetti, Str. Valle Furci;

Edifici Strategici: nessuno;

Edifici rilevanti: nessuno;

Criticità: non rilevata;

Presidio Territoriale Monitoraggio: PT003 (da RF012/RF013 e RF017)

(Nota Danno atteso)

Tipo: frana; **Entità:** medio; **Note:** Il livello di danno atteso è alto. Il livello di gestione comunale è superato;

mantenimento della funzione strategica: la funzione strategica non è a rischio;

(Nota Aree di emergenza dedicate)

Aree di attesa a servizio: AT027, AT018. **Persone Ospitabili presso le AT di riferimento:** 3.250 persone in AT.

Insufficienza AT a servizio dei residenti: no

(Nota Presidi T., cancelli e sistema comunicazione)

Sistemi di cancelli: I cancello Str. Valle Furci incrocio Strada Colle Caprino – Il cancello Str. Valle Furci incrocio Str. Valle Ferzetti;

sistema di comunicazione: App multicanale e comunicazioni albo pretorio e comunicazioni staff sindaco radio, tv e sito ufficiale e Presidi Territoriali;




Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda: CR2
SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Aree e Tratti stradali soggetti a Rischio frana

Prog.	Località	Tipologia	Persone	Famiglie	Disabili	Fonte rischio
-----	Ex discarica S.C. Prati	Frane (vedi specifica a seguire)	-----	-----	-----	ISPRA

Dissesto da ISPRA ID: 0680000500 Colamento lento in stato Attivo/riattivato/sospeso nel Comune di Spoltore limitrofo a Ine17 Ex discarica in Strada Comunale Prati e a Strada Comunale Prati

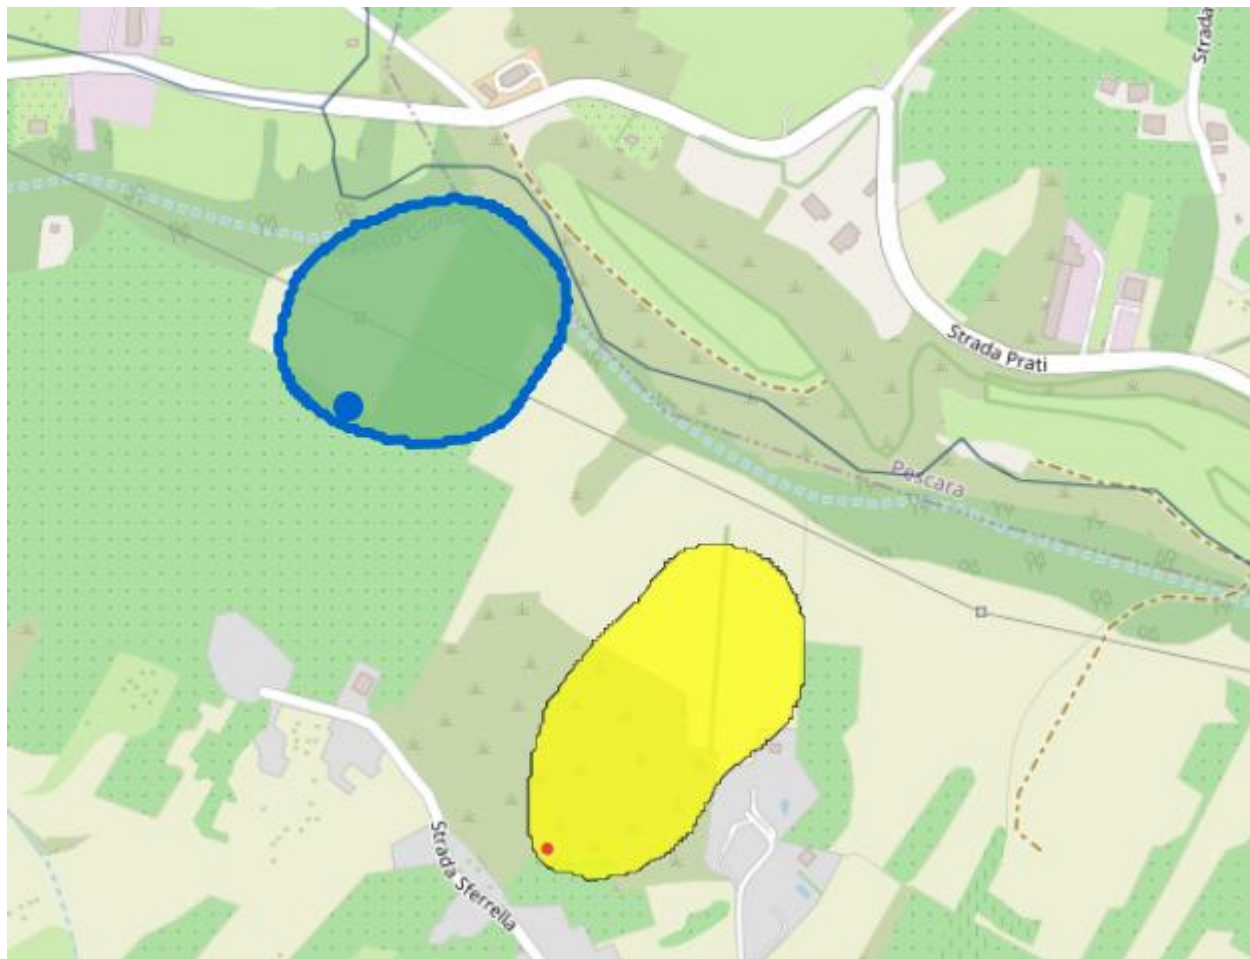




Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda: CR2
SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Aree e Tratti stradali soggetti a Rischio frana						
Prog.	Località	Tipologia	Persone	Famiglie	Disabili	Fonte rischio
RF018	via Rapagnetta e Campo Felice	Frane (vedi specifica a seguire)	856	357	63	PAI (P3)

A seguire dettaglio PAI livelli di P e R - Versante interessato da deformazioni superficiali lente - ATTIVO

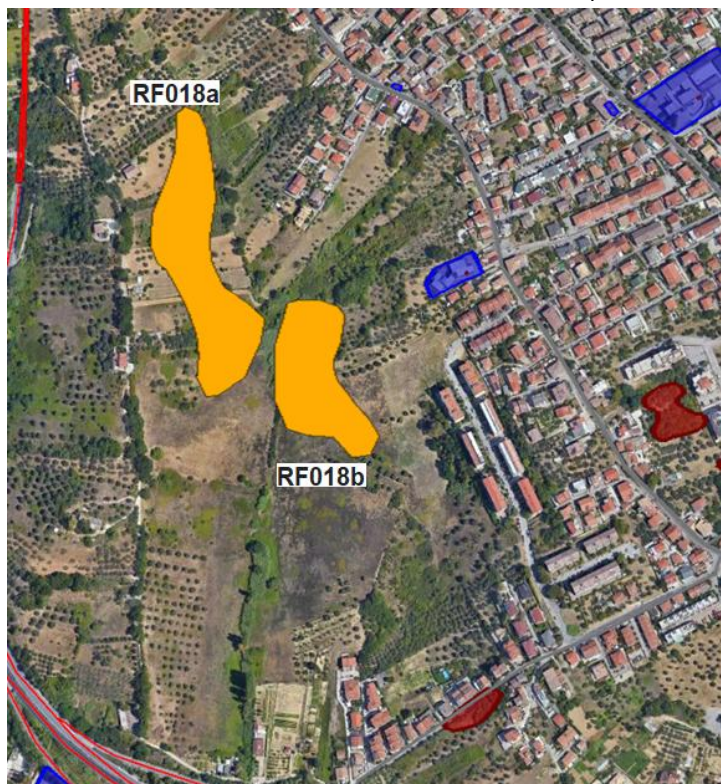

(Nota dell'Esperto)

Macroarea B – Sezione VII – Comparto XVI e XVII;

Sezione anagrafe: Sezione anagrafe: 692, 691, 276

rete viaria interessata: via Colle Innamorati, via Rapagnetta, via Campo Felice;

Edifici Strategici: nessuno;

Edifici rilevanti: la24 a monte di RF018b;

Criticità: presenza a monte di una scuola dell'infanzia;

Presidio Territoriale Monitoraggio: PT004 (RF014/RF015, RF018, RF019, RF020)

(Nota Danno atteso)

Tipo: frana; **Entità:** medio; **Note:** Il livello di danno atteso è alto. Il livello di gestione comunale è superato;

mantenimento della funzione strategica: la funzione strategica non è a rischio;

(Nota Aree di emergenza dedicate)

Aree di attesa a servizio: AT030, AT028. **Persone Ospitabili presso le AT di riferimento:** 3.100 persone in AT.

Insufficienza AT a servizio dei residenti: no

(Nota Presidi T., cancelli e sistema comunicazione)

Sistemi di cancelli: I cancello Str. Valle Fuzzina incrocio via Colle Innamorati – Il cancello via Campo Felice incrocio Str. Catani – III cancello via Colle Innamorati incrocio Salita Cellini – se necessario, le perpendicolari via Colle Innamorati da incrocio Salita Cellini e da incrocio via Italo Giovannucci;

sistema di comunicazione: App multicanale e comunicazioni albo pretorio e comunicazioni staff sindaco radio, tv e sito ufficiale e Presidi Territoriali;




Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda: CR2
SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Aree e Tratti stradali soggetti a Rischio frana						
Prog.	Località	Tipologia	Persone	Famiglie	Disabili	Fonte rischio
RF019	Salita Cellini, via di Sotto, via C. Innamorati	Frane (vedi specifica a seguire)	438	201	98	PAI (P4)

A seguire dettaglio PAI livelli di P e R - Versante interessato da deformazioni superficiali lente - ATTIVO

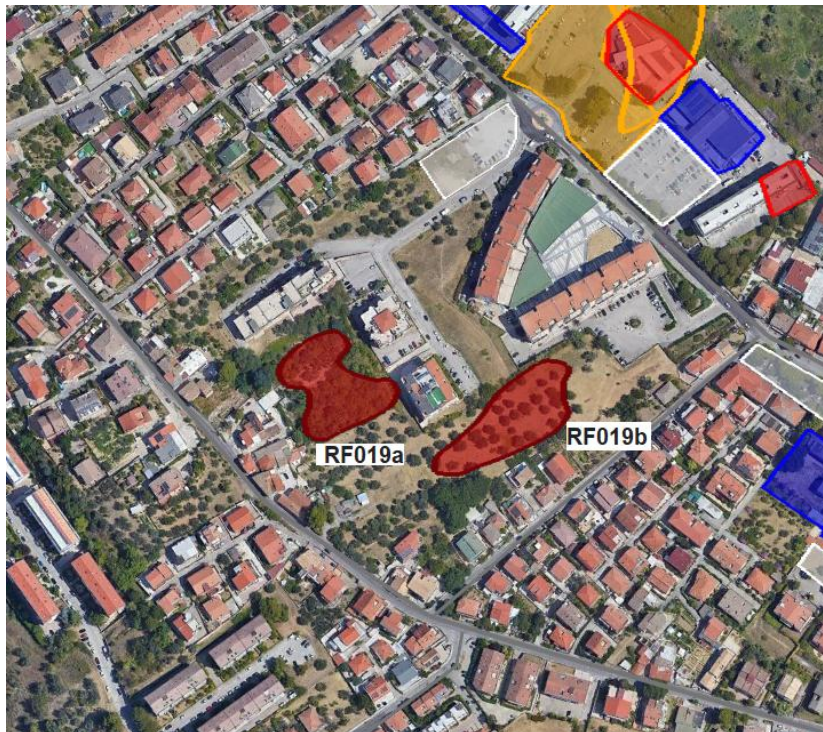

(Nota dell'Esposto)

Macroarea B – Sezione VII – Comparto XVI;

Sezione anagrafe: Sezione anagrafe: 279

rete viaria interessata: Salita Cellini, via di Sotto, via Colle Innamorati;

Edifici Strategici: nessuno;

Edifici rilevanti: nessuno;

Criticità: non indicata;

Presidio Territoriale Monitoraggio: PT004 (RF014/RF015, RF018, RF019, RF020)

(Nota Danno atteso)

Tipo: frana; Entità: alto; Note: Il livello di danno atteso è alto. Il livello di gestione comunale è superato;
mantenimento della funzione strategica: la funzione strategica non è a rischio;

(Nota Aree di emergenza dedicate)

Aree di attesa a servizio: AT030, AT031. Persone Ospitabili presso le AT di riferimento: 2.600 persone in AT.
Insufficienza AT a servizio dei residenti: no

(Nota Presidi T., cancelli e sistema comunicazione)

Sistemi di cancelli: I cancello Str. Catani incrocio via Colle Innamorati – Il cancello Salita Cellini incrocio via di Sotto –
III cancello via di Sotto incrocio via Monte Rotondo – IV via Monte Rotondo incrocio via Colle Innamorati;
sistema di comunicazione: App multicanale e comunicazioni albo pretorio e comunicazioni staff sindaco radio, tv e
sito ufficiale e Presidi Territoriali;



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda: CR2
SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Aree e Tratti stradali soggetti a Rischio frana						
Prog.	Località	Tipologia	Persone	Famiglie	Disabili	Fonte rischio
RF020	Str. Catani	Frane (vedi specifica a seguire)	152	55	15	PAI (P4)

A seguire dettaglio PAI livelli di P e R - Versante interessato da deformazioni superficiali lente - ATTIVO



(Nota dell'Esposto)

Macroarea B – Sezione VII – Comparto XVII;

Sezione anagrafe: Sezione anagrafe: 277, parte marginale limitrofo alle abitazioni di 275

rete viaria interessata: Str. Catani;

Edifici Strategici: nessuno;

Edifici rilevanti: nessuno;

Criticità: non indicata;

Presidio Territoriale Monitoraggio: PT004 (RF014/RF015, RF018, RF019, RF020)

(Nota Danno atteso)

Tipo: frana; Entità: alto; Note: Il livello di danno atteso è alto. Il livello di gestione comunale è superato; mantenimento della funzione strategica: la funzione strategica non è a rischio;

(Nota Aree di emergenza dedicate)

Aree di attesa a servizio: AT030, AT031. Persone Ospitabili presso le AT di riferimento: 2.600 persone in AT. Insufficienza AT a servizio dei residenti: no

(Nota Presidi T., cancelli e sistema comunicazione)

Sistemi di cancelli: I cancello Str. Catani incrocio via Colle Innamorati – Il cancello Str. Catani incrocio Str. Comunale Prati;

sistema di comunicazione: App multicanale e comunicazioni albo pretorio e comunicazioni staff sindaco radio, tv e sito ufficiale e Presidi Territoriali;



Centro
Funzionale
d'Abruzzo


Scheda: CR2
SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Aree e Tratti stradali soggetti a Rischio frana

Prog.	Località	Tipologia	Persone	Famiglie	Disabili	Fonte rischio
-----	via Colle Pineta, 18	Frane (vedi specifica a seguire)	352	146	24	ISPRA

Dissesto da ISPRA ID: 0680000500 Scivolamento rotazionale/traslattivo in stato Quiescente nella Macroarea C Sezione XI, insiste su la58 in via Colle Pineta, 18. Sezione anagrafe: 729, 627

Presidio Territoriale Monitoraggio: PT005

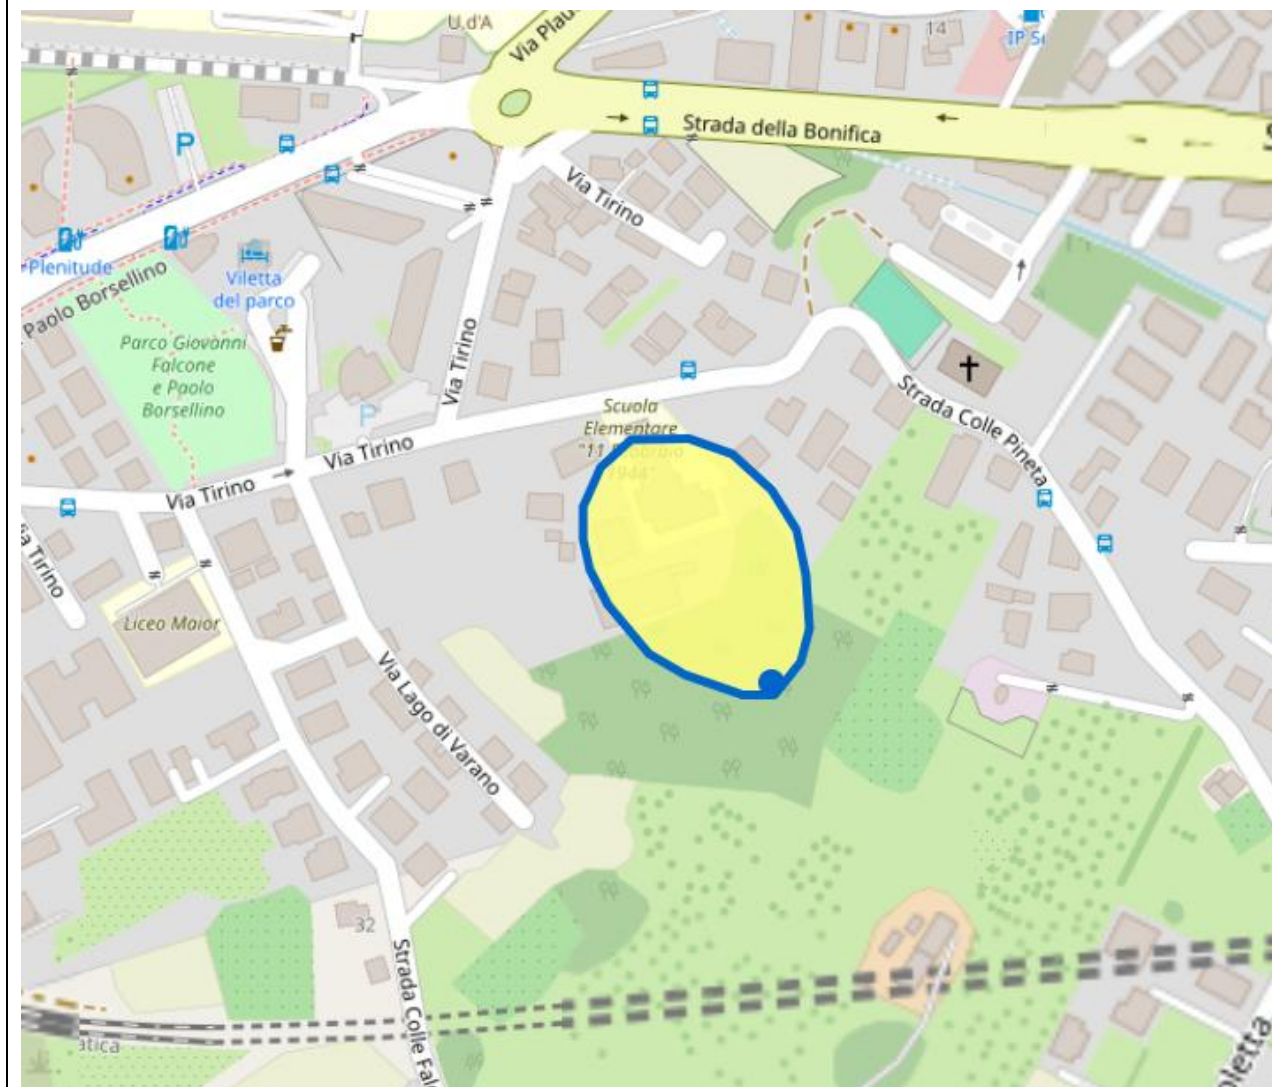



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda: CR2
SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Aree e Tratti stradali soggetti a Rischio frana						
Prog.	Località	Tipologia	Persone	Famiglie	Disabili	Fonte rischio
RF021	Via Lago Isoletta	Frane (vedi specifica a seguire)	1.250	549	39	PAI (R2-P1) scorrimento rotazionale non attivo

A seguire dettaglio PAI livelli di P e R



(Nota dell'Esposto)

Macroarea C – Sezione XI;

Sezione anagrafe: Sezione anagrafe: 623, 620, 621, 622, 729

rete viaria interessata: Via Lago Isoletta, via Nettuno, Str. Colle Pineta;

Edifici Strategici: nessuno;

Edifici rilevanti: Cn14, Ia59;

Criticità: non indicata;

Presidio Territoriale Monitoraggio: PT005 (RF021, RF022)

(Nota Danno atteso)

Tipo: frana; Entità: alto; Note: Il livello di danno atteso è alto. Il livello di gestione comunale è superato; mantenimento della funzione strategica: la funzione strategica non è a rischio;

(Nota Aree di emergenza dedicate)

Aree di attesa a servizio: AT060. Persone Ospitabili presso le AT di riferimento: 3.000 persone in AT. Insufficienza AT a servizio dei residenti: **no**

(Nota Presidi T., cancelli e sistema comunicazione)

Sistemi di cancelli: I cancello SS16 tratto Str. della Bonifica incrocio via Lago Isoletta – II cancello Str. Colle Pineta 42°26'44.99"N - 14°14'4.74"E – III cancello Str. Colle Pizzuto incrocio via Lago Isoletta – IV cancello Str. Colle Pineta incrocio via Tirino;

sistema di comunicazione: App multicanale e comunicazioni albo pretorio e comunicazioni staff sindaco radio, tv e sito ufficiale e Presidi Territoriali;



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda: CR2
SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Aree e Tratti stradali soggetti a Rischio frana


Prog.	Località	Tipologia	Persone	Famiglie	Disabili	Fonte rischio
RF022	Str. Colle Pizzuto	Frane (vedi specifica a seguire)	1.623	719	4	PAI (P3)

A seguire dettaglio PAI livelli di P e R



A seguire dettaglio con presenza dei codici ISPRA

ID: **0680104500** (Scivolamento rotazionale/traslattivo - in stato Quiescente), e ID: **0680104600** (Complesso - in stato Quiescente), all'interno del codice RF022;

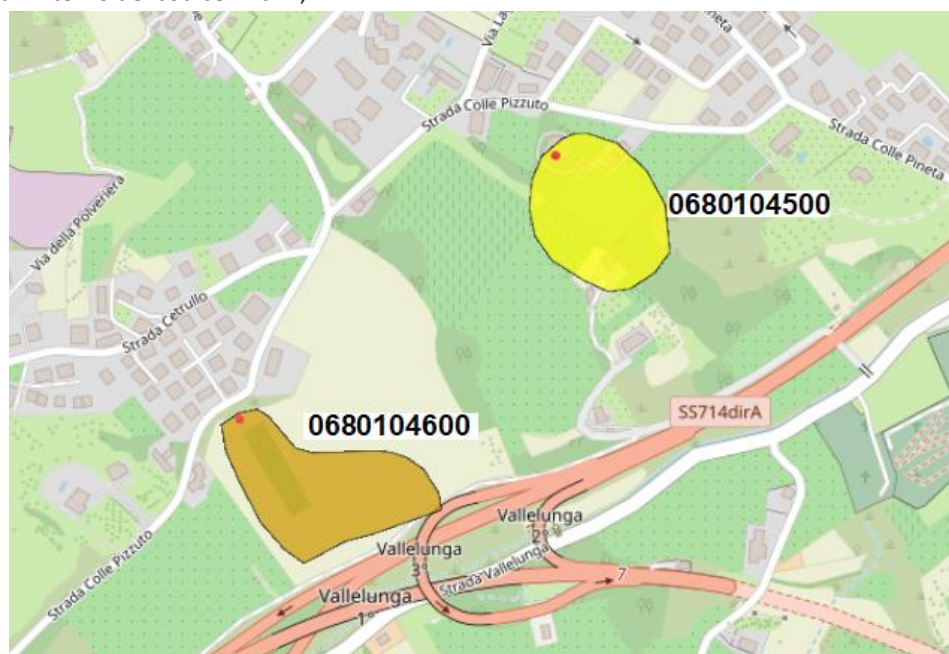



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda: CR2
SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

(Nota dell'Esposto)

Macroarea C – Sezione XI e Macroarea E – Sezione XVI;

Sezione anagrafe: Sezione anagrafe: adiacente all'area sud/est della 731 e 730 e adiacente all'area sud della 627, 628, 629

rete viaria interessata: Str. Colle Pizzuto, strada Vallelunga;

Edifici Strategici: limitrofo ponte svincolo Inc25;

Edifici rilevanti: nessuno;

Criticità: non indicata;

Presidio Territoriale Monitoraggio: PT005 (RF021, RF022)

(Nota Danno atteso)

Tipo: frana; **Entità:** alto; **Note:** Il livello di danno atteso è alto. Il livello di gestione comunale è superato in caso di interessamento di Inc25; **mantenimento della funzione strategica:** la funzione strategica non è a rischio;

(Nota Aree di emergenza dedicate)

Aree di attesa a servizio: AT060. **Persone Ospitabili presso le AT di riferimento:** 3.000 persone in AT. **Insufficienza AT a servizio dei residenti:** no

(Nota Presidi T., cancelli e sistema comunicazione)

Sistemi di cancelli: I cancello Str. Colle Pizzuto incrocio Str. Colle Renazzo – II cancello Str. Cetrullo 42°26'40.66"N - 14°13'10.79"E – III cancello Str. Colle Falcone incrocio via Tirino – IV cancello Str. Colle Pineta incrocio via lago Isoletta – V cancello Str. Colle Pineta incrocio via Lago di Martignano – VI cancello Str. Colle Pineta incrocio Str. Colle Pizzuto;

sistema di comunicazione: App multicanale e comunicazioni albo pretorio e comunicazioni staff sindaco radio, tv e sito ufficiale e Presidi Territoriali;



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda: CR2
SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Aree e Tratti stradali soggetti a Rischio frana						
Prog.	Località	Tipologia	Persone	Famiglie	Disabili	Fonte rischio
RF023	via Luigi Polacchi	Frane (vedi specifica a seguire)	1.132	430	39	PAI RF023a (R3- Pscarpata- Orlo di scarpata di erosione marina- attivo) RF023b,c,d Corpo di frana di scorrimento rotazionale (R2-P1-non attivo)

A seguire dettaglio PAI livelli di P e R



(Nota dell'Esposto)

Macroarea F – Sezione XVIII;

Sezione anagrafe: Sezione anagrafe: 660, 939, 750, 659, 729

rete viaria interessata: Via Lago Isoletta, via Nettuno, Str. Colle Pineta;



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda: CR2
SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Edifici Strategici: nessuno;

Edifici rilevanti: Cn23;

Criticità: presenza di AT084M;

Presidio Territoriale Monitoraggio: PT006 (RF023, RF034, RF035, RF036, RF037, RF038)

(Nota Danno atteso)

Tipo: frana; **Entità:** alto; **Note:** Il livello di danno atteso è alto. Il livello di gestione comunale è superato;
mantenimento della funzione strategica: la funzione strategica non è a rischio;

(Nota Aree di emergenza dedicate)

Aree di attesa a servizio: AT083, AT085. **Persone Ospitabili presso le AT di riferimento:** 2.700 persone in AT.
Insufficienza AT a servizio dei residenti: no

(Nota Presidi T., cancelli e sistema comunicazione)

Sistemi di cancelli: I cancello SP65 incrocio Str. Vicinale Colle Breccia – II cancello SP65 i due ingressi di via Luigi Polacchi – III cancello via San Paolo i due ingressi di via Luigi Polacchi;

sistema di comunicazione: App multicanale e comunicazioni albo pretorio e comunicazioni staff sindaco radio, tv e sito ufficiale e Presidi Territoriali;



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda: CR2
SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Aree e Tratti stradali soggetti a Rischio frana						
Prog.	Località	Tipologia	Persone	Famiglie	Disabili	Fonte rischio
RF024	Cimitero San Silvestro	Frane (vedi specifica a seguire)	0	0	3	PAI deformazioni sup. lente (R2-P1-quiescente)

A seguire dettaglio PAI livelli di P e R



(Nota dell'Esposto)

Macroarea F – Sezione XVIII;

Sezione anagrafe: Sezione anagrafe: 646

rete viaria interessata: str. Vallelunga;

Edifici Strategici: nessuno;

Edifici rilevanti: Ce53;

Criticità: non indicata;

Presidio Territoriale Monitoraggio: PT007 (RF024, RF025, RF026, RF027, RF028)

(Nota Danno atteso)

Tipo: frana; **Entità:** basso; **Note:** Il livello di danno atteso è basso. Il livello di gestione comunale; **mantenimento della funzione strategica:** la funzione strategica non è a rischio;

(Nota Aree di emergenza dedicate)

Aree di attesa a servizio: AT083, AT085. **Persone Ospitabili presso le AT di riferimento:** 2.700 persone in AT.

Insufficienza AT a servizio dei residenti: no

(Nota Presidi T., cancelli e sistema comunicazione)

Sistemi di cancelli: I cancello Ponte Fosse Vallelunga Str. Colle Pineta incrocio str. Vallelunga – Il cancello str. Casone incrocio str. Vallelunga;

sistema di comunicazione: App multicanale e comunicazioni albo pretorio e comunicazioni staff sindaco radio, tv e sito ufficiale e Presidi Territoriali;




Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda: CR2
SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO


Aree e Tratti stradali soggetti a Rischio frana						
Prog.	Località	Tipologia	Persone	Famiglie	Disabili	Fonte rischio
RF025 RF026 RF027	Belvedere di Colle Renazzo	Frane (vedi specifica a seguire)	112	40	24	PAI (P4)

A seguire dettaglio PAI livelli di P e R

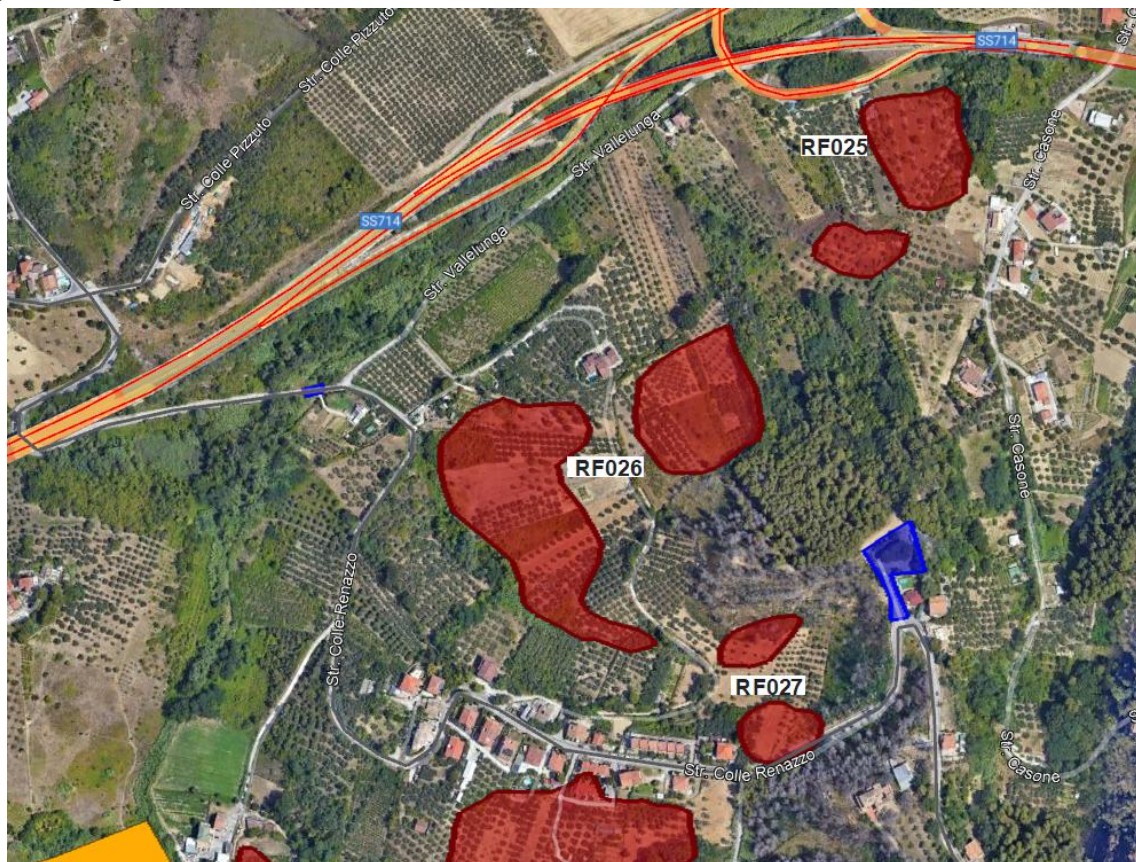

A seguire dettaglio con presenza dei codici ISPRA

ID: **0680104900** (Scivolamento rotazionale/traslativo - in stato Quiescente), all'interno dei codici RF025, RF026, RF027;

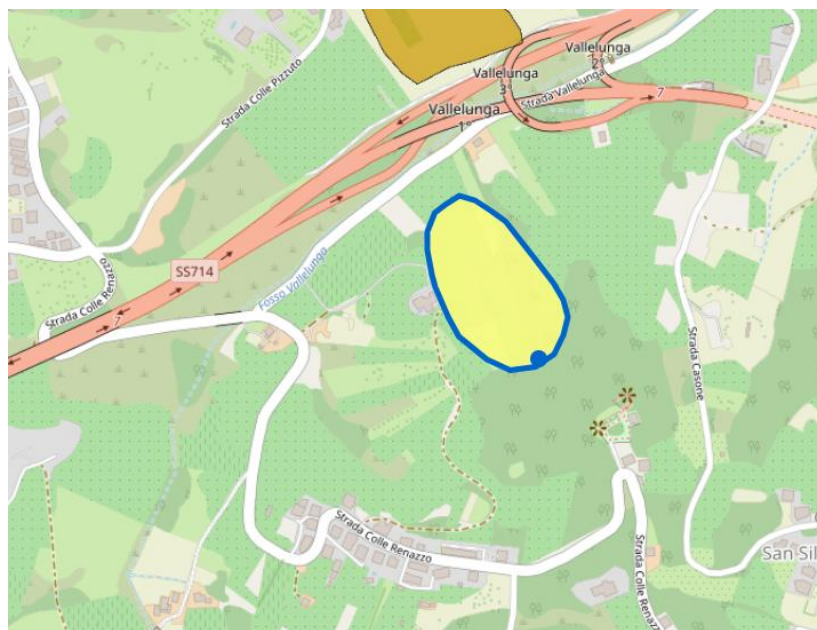



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda: CR2
SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

(Nota dell'Esposto)

Macroarea F – Sezione XIX e XX;

Sezione anagrafe: Sezione anagrafe: 761

rete viaria interessata: str. Valledlunga, Str. Colle Renazzo, Str. Casone;

Edifici Strategici: nessuno;

Edifici rilevanti: Ine43;

Criticità: non indicata;

Presidio Territoriale Monitoraggio: PT007 (RF024, RF025, RF026, RF027, RF028)

(Nota Danno atteso)

Tipo: frana; **Entità:** alto; **Note:** Il livello di danno atteso è alto. Il livello di gestione comunale è superato;

mantenimento della funzione strategica: la funzione strategica non è a rischio;

(Nota Aree di emergenza dedicate)

Aree di attesa a servizio: AT088. **Persone Ospitabili presso le AT di riferimento:** 550 persone in AT. **Insufficienza AT a servizio dei residenti:** no

(Nota Presidi T., cancelli e sistema comunicazione)

Sistemi di cancelli: I cancello incrocio Str C. San Donato, Str. C. Pizzuto, Str. Colle Renazzo – II cancello Str. Colle Renazzo incrocio SP65 – III cancello Str. Casone incrocio via della Chiesa – IV cancello Str. Casone incrocio str. Valledlunga;

sistema di comunicazione: App multicanale e comunicazioni albo pretorio e comunicazioni staff sindaco radio, tv e sito ufficiale e Presidi Territoriali;




Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda: CR2
SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Aree e Tratti stradali soggetti a Rischio frana						
Prog.	Località	Tipologia	Persone	Famiglie	Disabili	Fonte rischio
RF028	Str. Vicinale Casa delle Monache	Frane (vedi specifica a seguire)	112	40	19	PAI (P4)

A seguire dettaglio PAI livelli di P e R

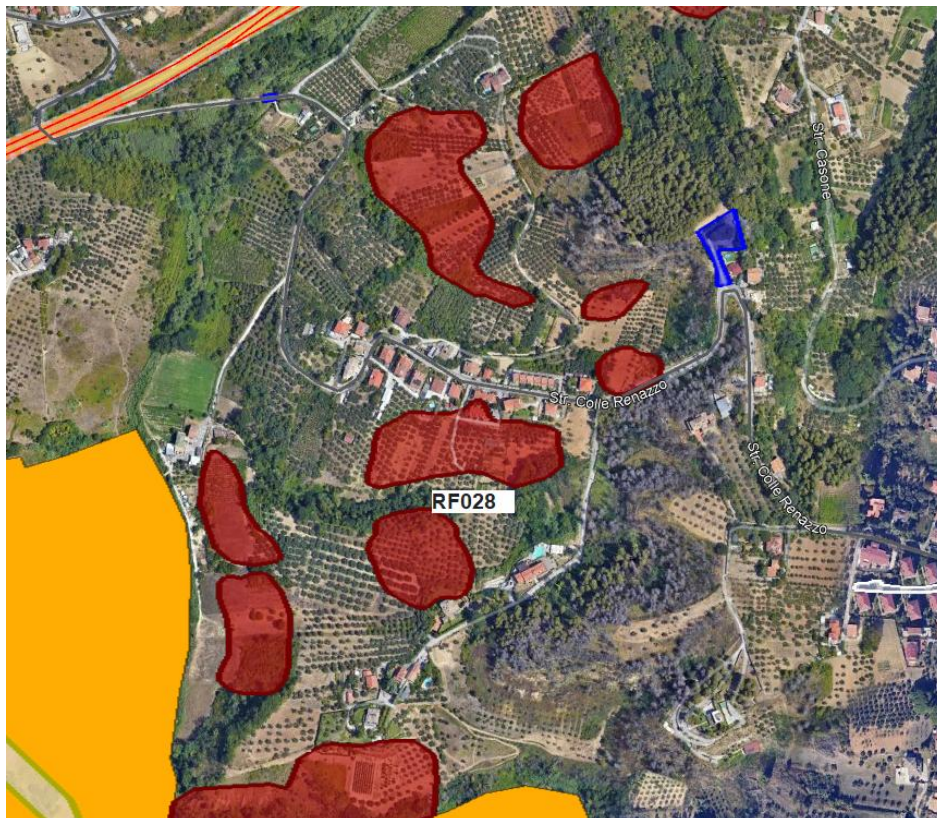

(Nota dell'Esposto)

Macroarea F – Sezione XIX;

Sezione anagrafe: Sezione anagrafe: 761

rete viaria interessata: Str. Vicinale Casa delle Monache, Str. Colle Renazzo;

Edifici Strategici: nessuno;

Edifici rilevanti: nessuno;

Criticità: non indicata;

Presidio Territoriale Monitoraggio: PT007 (RF024, RF025, RF026, RF027, RF028)

(Nota Danno atteso)

Tipo: frana; **Entità:** alto; **Note:** Il livello di danno atteso è alto. Il livello di gestione comunale è superato;
mantenimento della funzione strategica: la funzione strategica non è a rischio;

(Nota Aree di emergenza dedicate)

Aree di attesa a servizio: AT088. **Persone Ospitabili presso le AT di riferimento:** 550 persone in AT. **Insufficienza AT a servizio dei residenti:** no

(Nota Presidi T., cancelli e sistema comunicazione)

Sistemi di cancelli: I cancello incrocio Str. C. San Donato, Str. C. Pizzuto, Str. Colle Renazzo – Il cancello Str. Colle Renazzo incrocio SP65;

sistema di comunicazione: App multicanale e comunicazioni albo pretorio e comunicazioni staff sindaco radio, tv e sito ufficiale e Presidi Territoriali;




Centro
Funzionale
d'Abruzzo

SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Scheda: CR2


Aree e Tratti stradali soggetti a Rischio frana						
Prog.	Località	Tipologia	Persone	Famiglie	Disabili	Fonte rischio
RF029 RF030 RF039	Fosso Valllunga	Frane (vedi specifica a seguire)	269	105	7	PAI RF029 e 30 (P4), RF039 Corpo di frana di scorrimento rotazionale (R2.P2. Quiescente)

A seguire dettaglio PAI livelli di P e R

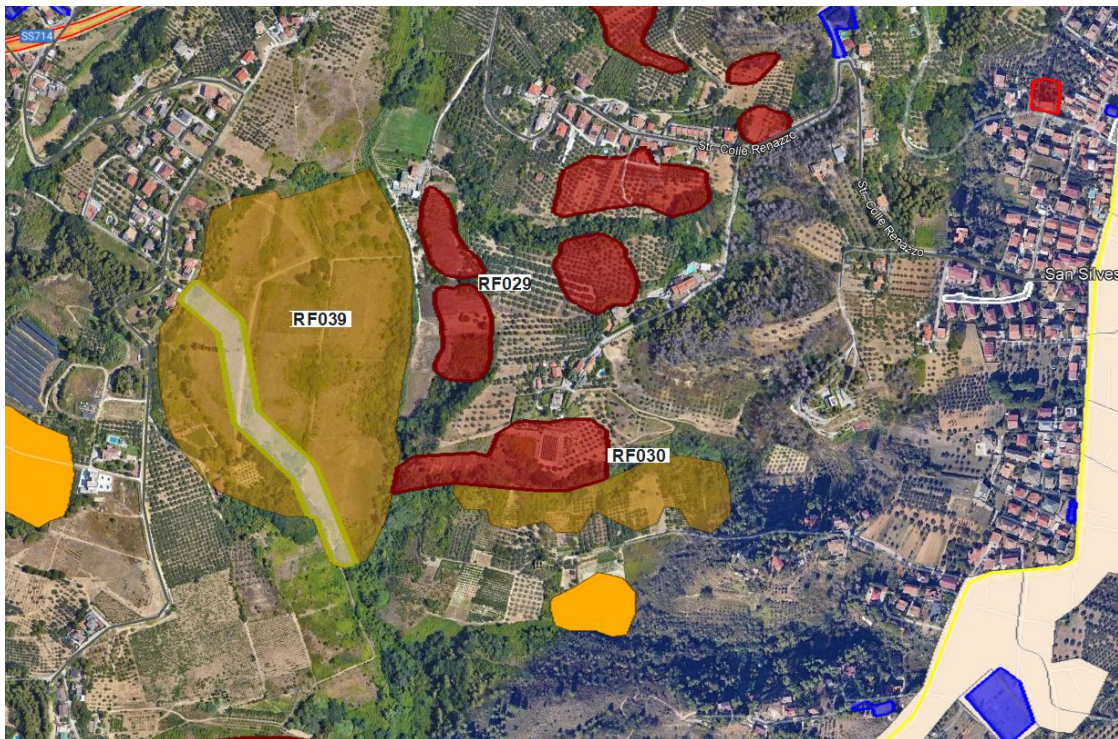

A seguire dettaglio con presenza dei codici ISPRA

ID: **0680104800** e **0680105000** (Scivolamento rotazionale/traslato - in stato Quiescente), all'interno dei codici RF029, RF030, RF039;

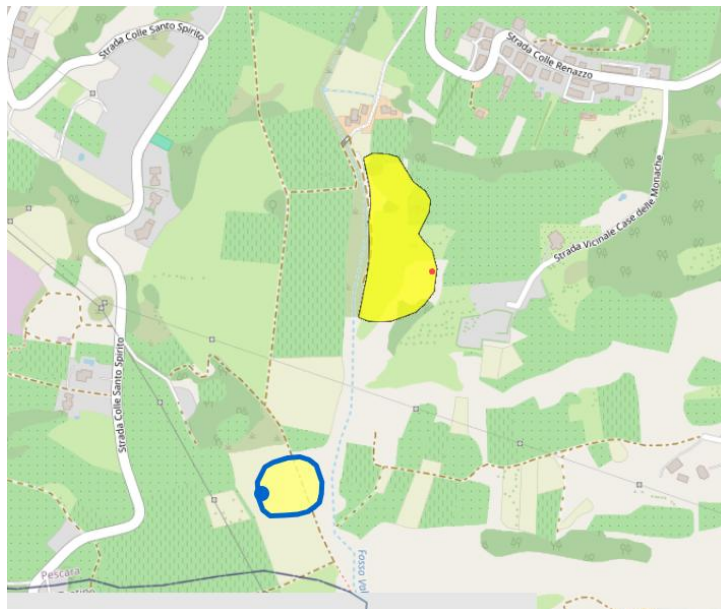



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda: CR2
SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

(Nota dell'Esposto)

Macroarea F – Sezione XIX, XX e Macroarea G – Sezione XXII;

Sezione anagrafe: Sezione anagrafe: 738, 641, 761, 760

rete viaria interessata: Str. Colle S. Spirito, Str. Vicinale Casa delle Monache;

Edifici Strategici: nessuno;

Edifici rilevanti: nessuno;

Criticità: per la RF039 sono interessati degli Elettrodotti;

Presidio Territoriale Monitoraggio: PT008 (RF029, RF030, RF039)

(Nota Danno atteso)

Tipo: frana; **Entità:** alto; **Note:** Il livello di danno atteso è alto. Il livello di gestione comunale è superato;

mantenimento della funzione strategica: la funzione strategica non è a rischio;

(Nota Aree di emergenza dedicate)

Aree di attesa a servizio: AT088 per Str. Vicinale Casa delle Monache. **Persone Ospitabili presso le AT di riferimento:** 550 persone in AT. **Insufficienza AT a servizio dei residenti:** parzialmente insufficiente;

(Nota Presidi T., cancelli e sistema comunicazione)

Sistemi di cancelli: I cancello incrocio Str C. San Donato, Str. C. Pizzuto, Str. Colle Renazzo – II cancello Str. Colle Renazzo incrocio SP65 – III cancello Str. Vicinale Specchioli incrocio SP65 – IV cancello via San Donato incrocio Str. Colle S. Spirito - V cancello intercomunale San Giovanni Teatino via Monte Bianco;

sistema di comunicazione: App multicanale e comunicazioni albo pretorio e comunicazioni staff sindaco radio, tv e sito ufficiale e Presidi Territoriali;




Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda: CR2
SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Aree e Tratti stradali soggetti a Rischio frana						
Prog.	Località	Tipologia	Persone	Famiglie	Disabili	Fonte rischio
RF031 RF032	San Silvestro str. Vicinale Specchioli e str. Vicinale della chiesa	Frane (vedi specifica a seguire)	76	33	66	PAI (P3)

A seguire dettaglio PAI livelli di P e R

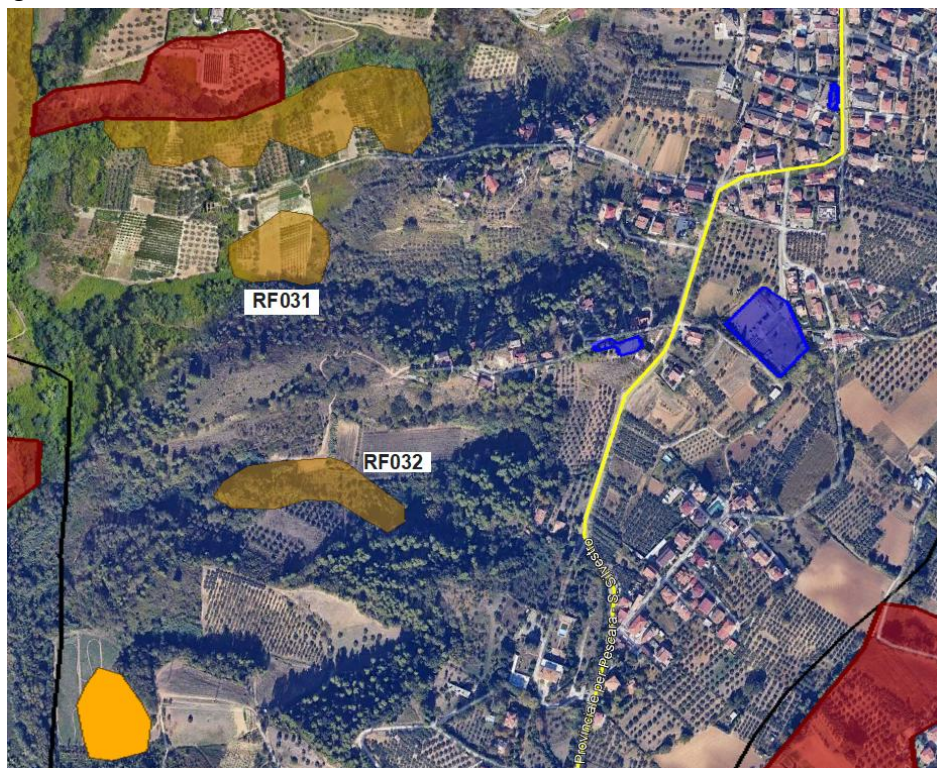

(Nota dell'Esposto)

Macroarea F – Sezione XX;

Sezione anagrafe: Sezione anagrafe: 641, 736, 735

rete viaria interessata: str. Vicinale Specchioli, str. Vicinale Valle della chiesa, via Fosso Valle della chiesa;

Edifici Strategici: nessuno;

Edifici rilevanti: nessuno;

Criticità: non indicata;

Presidio Territoriale Monitoraggio: PT009 (RF031, RF032, RF033)

(Nota Danno atteso)

Tipo: frana; Entità: alto; Note: Il livello di danno atteso è alto. Il livello di gestione comunale; **mantenimento della funzione strategica**: la funzione strategica non è a rischio;

(Nota Aree di emergenza dedicate)

Aree di attesa a servizio: AT086 per Str. Vicinale Casa delle Monache. **Persone Ospitabili presso le AT di riferimento: 1.200 persone in AT. Insufficienza AT a servizio dei residenti: no;**

(Nota Presidi T., cancelli e sistema comunicazione)

Sistemi di cancelli: I cancello chiusura da SP65 di str. Vicinale Specchioli, str. Vicinale Valle della chiesa, via Fosso Valle della chiesa;

sistema di comunicazione: App multicanale e comunicazioni albo pretorio e comunicazioni staff sindaco radio, tv e sito ufficiale e Presidi Territoriali;



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda: CR2
SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO


Aree e Tratti stradali soggetti a Rischio frana						
Prog.	Località	Tipologia	Persone	Famiglie	Disabili	Fonte rischio
RF033	San Silvestro confine con San Giovanni Teatino	Frane (vedi specifica a seguire)	37	17	66	PAI Corpo di frana di scorrimento rotazionale (R2.P2. Quiescente – P3 e P4)

A seguire dettaglio PAI livelli di P e R



A seguire dettaglio con presenza dei codici ISPRA

ID: **0680105100**, **0680104300** e **0680105200** (Scivolamento rotazionale/traslattivo - in stato Quiescente), all'interno dei codici RF033;

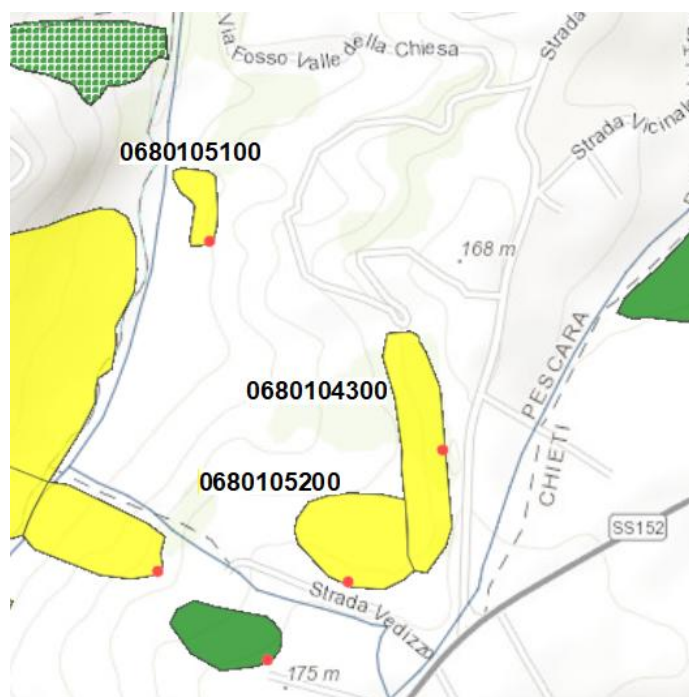



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda: CR2
SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

(Nota dell'Esposto)

Macroarea F – Sezione XX;

Sezione anagrafe: Sezione anagrafe: 733, 647, 746,

rete viaria interessata: SP65, via Fosso Valle della chiesa;

Edifici Strategici: nessuno;

Edifici rilevanti: nessuno;

Criticità: sono interessati degli Elettrodotti;

Presidio Territoriale Monitoraggio: PT009 (RF031, RF032, RF033)

(Nota Danno atteso)

Tipo: frana; **Entità:** alto; **Note:** Il livello di danno atteso è alto. Il livello di gestione comunale è superato;

mantenimento della funzione strategica: la funzione strategica non è a rischio;

(Nota Aree di emergenza dedicate)

Aree di attesa a servizio: AT086 per Str. Vicinale Casa delle Monache. **Persone Ospitabili presso le AT di riferimento:** 1.200 persone in AT. **Insufficienza AT a servizio dei residenti:** no;

(Nota Presidi T., cancelli e sistema comunicazione)

Sistemi di cancelli: I cancello SP65 incrocio Str. Colle Renazzo – Il cancello str. Vicinale Valle della chiesa – III cancello intercomunale SP65 San Giovanni Teatino;

sistema di comunicazione: App multicanale e comunicazioni albo pretorio e comunicazioni staff sindaco radio, tv e sito ufficiale e Presidi Territoriali;



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda: CR2
SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Aree e Tratti stradali soggetti a Rischio frana


Prog.	Località	Tipologia	Persone	Famiglie	Disabili	Fonte rischio
RF034	SP65 e via Gaspari	Frane (vedi specifica a seguire)	211	93	1	PAI (P4)

A seguire dettaglio PAI livelli di P e R



A seguire dettaglio con presenza dei codici ISPRA

ID: **0680104400** (Scivolamento rotazionale/traslatoivo - in stato Quiescente), all'interno dei codici RF034;

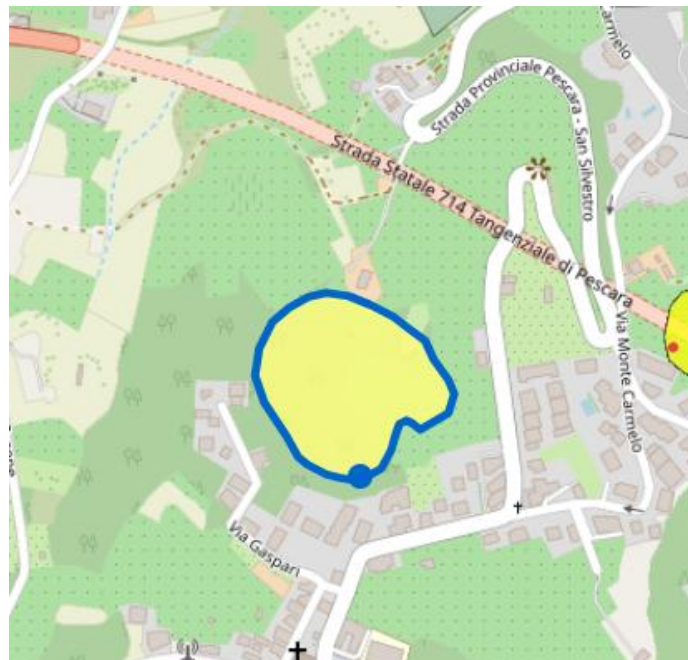



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda: CR2
SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

(Nota dell'Esposto)

Macroarea F – Sezione XX e XXI;

Sezione anagrafe: Sezione anagrafe: 657, 743, 744;

rete viaria interessata: SP65, via Gaspari;

Edifici Strategici: nessuno;

Edifici rilevanti: nessuno;

Criticità: non indicata;

Presidio Territoriale Monitoraggio: PT010 (RF034, RF035, RF036, RF037, RF038)

(Nota Danno atteso)

Tipo: frana; **Entità:** alto; **Note:** Il livello di danno atteso è alto. Il livello di gestione comunale è superato;

mantenimento della funzione strategica: la funzione strategica non è a rischio;

(Nota Aree di emergenza dedicate)

Aree di attesa a servizio: AT086 per Str. Vicinale Casa delle Monache. **Persone Ospitabili presso le AT di riferimento:** 1.200 persone in AT. **Insufficienza AT a servizio dei residenti:** no;

(Nota Presidi T., cancelli e sistema comunicazione)

Sistemi di cancelli: I cancello SP65 incrocio via Monte Carmelo – II cancello Str. Vicinale Colle Breccia incrocio SP65 – III cancello SP65 incrocio Str. Casone;

sistema di comunicazione: App multicanale e comunicazioni albo pretorio e comunicazioni staff sindaco radio, tv e sito ufficiale e Presidi Territoriali;



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda: CR2
SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO


Aree e Tratti stradali soggetti a Rischio frana						
Prog.	Località	Tipologia	Persone	Famiglie	Disabili	Fonte rischio
RF035	Via Monte Carmelo e Str. Vicinale Colle Breccia	Frane (vedi specifica a seguire)	379	166	13	PAI (P4-P3 e R3/P2 Corpo di frana di scorrimento rotazionale)

A seguire dettaglio PAI livelli di P e R



A seguire dettaglio con presenza dei codici ISPRA

ID: **0680104200** (Scivolamento rotazionale/traslatoivo - in stato Quiescente), all'interno dei codici RF035;

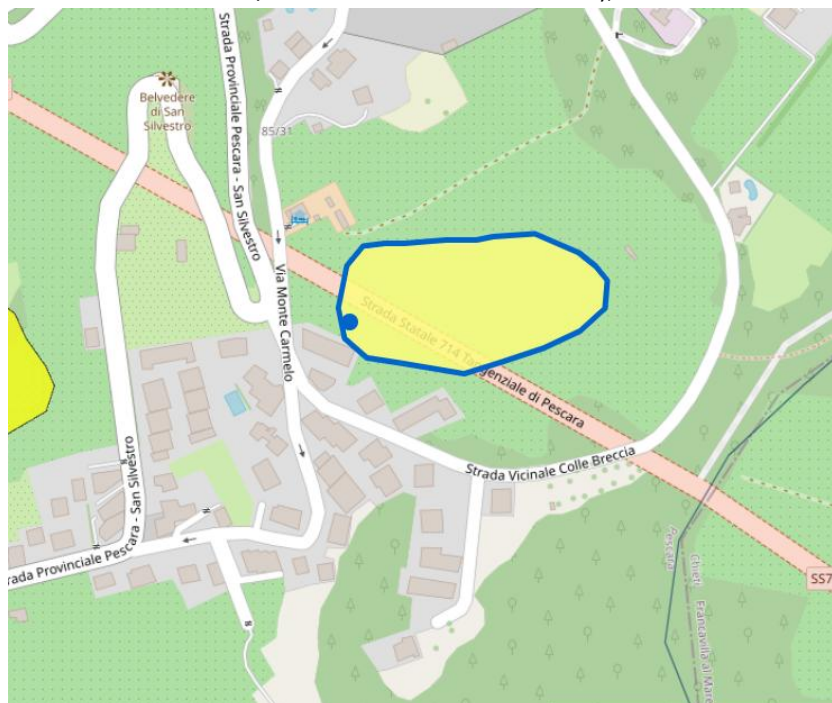



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda: CR2
SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

(Nota dell'Esposto)

Macroarea F – Sezione XXI;

Sezione anagrafe: Sezione anagrafe: 749, 983, 657, 656;

rete viaria interessata: SP65, Via Monte Carmelo, Str. Vicinale Colle Breccia;

Edifici Strategici: nessuno;

Edifici rilevanti: Ce54 a valle;

Criticità: non indicata;

Presidio Territoriale Monitoraggio: PT010 (RF034, RF035, RF036, RF037, RF038)

(Nota Danno atteso)

Tipo: frana; **Entità:** alto; **Note:** Il livello di danno atteso è alto. Il livello di gestione comunale è superato;

mantenimento della funzione strategica: la funzione strategica non è a rischio;

(Nota Aree di emergenza dedicate)

Aree di attesa a servizio: AT086 per Str. Vicinale Casa delle Monache. **Persone Ospitabili presso le AT di riferimento:** 1.200 persone in AT. **Insufficienza AT a servizio dei residenti:** no;

(Nota Presidi T., cancelli e sistema comunicazione)

Sistemi di cancelli: I cancello SP65 incrocio via Monte Carmelo – II cancello Str. Vicinale Colle Breccia incrocio SP65 – III cancello SP65 incrocio Str. Casone;

sistema di comunicazione: App multicanale e comunicazioni albo pretorio e comunicazioni staff sindaco radio, tv e sito ufficiale e Presidi Territoriali;



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda: CR2
SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Aree e Tratti stradali soggetti a Rischio frana						
Prog.	Località	Tipologia	Persone	Famiglie	Disabili	Fonte rischio
RF036	RAI S. Silvestro	Frane (vedi specifica a seguire)	*	*	13	PAI (P4-P3 e R3/P2 Corpo di frana di scorrimento rotazionale)

A seguire dettaglio PAI livelli di P e R



(Nota dell'Esposto)

Macroarea F – Sezione XXI;

Sezione anagrafe: Sezione anagrafe: non indicate;

rete viaria interessata: SP65, Via Monte Carmelo, Str. Vicinale Colle Breccia;

Edifici Strategici: limitrofo a Ine18;

Edifici rilevanti: nessuno;

Criticità: *sono presenti alcune abitazioni adiacenti al dissesto su strada Vicinale Masseria Farina (42°26'1.48"N - 14°14'41.71"E), da considerare soggette al dissesto. Sono, inoltre, presenti immobili coinvolti direttamente ma ricadenti nel comune di Francavilla al Mare;

Presidio Territoriale Monitoraggio: PT010 (RF034, RF035, RF036, RF037, RF038)

(Nota Danno atteso)

Tipo: frana; **Entità:** basso; **Note:** Il livello di danno atteso è basso. Il livello di gestione comunale; **mantenimento della funzione strategica:** la funzione strategica non è a rischio;

(Nota Aree di emergenza dedicate)

Aree di attesa a servizio: AT087 per Str. Vicinale Casa delle Monache. **Persone Ospitabili presso le AT di riferimento:** 1.000 persone in AT. **Insufficienza AT a servizio dei residenti:** no;

(Nota Presidi T., cancelli e sistema comunicazione)


Sistemi di cancelli: I cancello strada Vicinale Masseria Farina incrocio strada Fonte Locca – Il cancello intercomunale Francavilla al Mare;

sistema di comunicazione: App multicanale e comunicazioni albo pretorio e comunicazioni staff sindaco radio, tv e sito ufficiale e Presidi Territoriali;



Aree e Tratti stradali soggetti a Rischio frana						
Prog.	Località	Tipologia	Persone	Famiglie	Disabili	Fonte rischio
RF037	Fonte Locca	Frane (vedi specifica a seguire)	*	*	0	PAI (P4-P3 e R3/P2 Corpo di frana di scorrimento rotazionale)

A seguire dettaglio PAI livelli di P e R

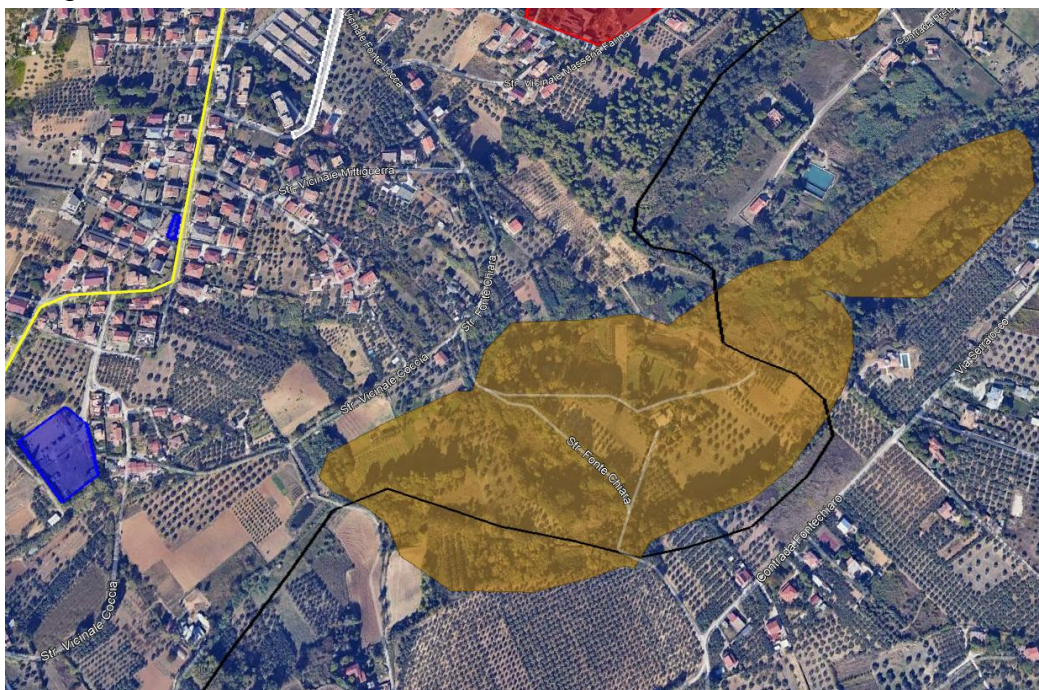

Nell'estremità nord/est del dissesto l'ISPRA segnala la presenza del dissesto codice ID: 0690000700 tipologia: Scivolamento rotazionale/traslativo, in stato Quiescente;

(Nota dell'Esposito)

Macroarea F – Sezione XXI:

Sezione anagrafe: Sezione anagrafe: non indicate;

rete viaria interessata: Str. Vicinale Fonte Locca;

Edifici Strategici: nessuno;

Edifici rilevanti: nessuno;

Criticità: *presenza di alcune strutture e abitazioni sotto e adiacenti al dissesto da considerare soggette allo stesso;;

Presidio Territoriale Monitoraggio: PT010 (RF034, RF035, RF036, RF037, RF038)

(Nota Danno atteso)

Tipo: frana; **Entità:** basso; **Note:** Il livello di danno atteso è medio. Il livello di gestione comunale; **mantenimento della funzione strategica:** la funzione strategica non è a rischio;

(Nota Aree di emergenza dedicate)

Aree di attesa a servizio: AT087 per Str. Vicinale Casa delle Monache. **Persone Ospitabili presso le AT di riferimento:** 1.000 persone in AT. **Insufficienza AT a servizio dei residenti:** no;

(Nota Presidi T., cancelli e sistema comunicazione)

Sistemi di cancelli: I cancello strada Vicinale Mittiguerra incrocio strada Fonte Locca – II cancello intercomunale Francavilla al Mare:

sistema di comunicazione: App multicanale e comunicazioni albo pretorio e comunicazioni staff sindaco radio, tv e sito ufficiale e Presidi Territoriali;



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda: CR2
SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Aree e Tratti stradali soggetti a Rischio frana						
Prog.	Località	Tipologia	Persone	Famiglie	Disabili	Fonte rischio
RF038	Str. Vicinale Coccia	Frane (vedi specifica a seguire)	*	*	0	PAI (P4-P3 e R3/P2 Corpo di frana di scorrimento rotazionale)

Al confine Comune con Francavilla al Mare. Segnalato da ISPRA con codice ID: 0690000800 tipologia Colamento lento in stato Attivo/riattivato/sospeso





Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda: CR2
SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Aree e Tratti stradali soggetti a Rischio frana						
Prog.	Località	Tipologia	Persone	Famiglie	Disabili	Fonte rischio
RF040	Str. Colle Orlando	Frane (vedi specifica a seguire)	*	*	7	PAI (P4-P3 e R3/P2 Corpo di frana di scorrimento rotazionale)

A seguire dettaglio PAI livelli di P e R



(Nota dell'Esposto)

Macroarea G – Sezione XXII;

Sezione anagrafe: Sezione anagrafe: limitrofo la 970;

rete viaria interessata: Str. Vicinale Colle Santo Spirito, Str. Colle Orlando;

Edifici Strategici: nessuno;

Edifici rilevanti: nessuno;

Criticità: presenza di alcune strutture e abitazioni adiacenti al dissesto da considerare soggette allo stesso;

Presidio Territoriale Monitoraggio: PT011 (RF040, RF041)

(Nota Danno atteso)

Tipo: frana; **Entità:** basso; **Note:** Il livello di danno atteso è medio. Il livello di gestione comunale; **mantenimento della funzione strategica:** la funzione strategica non è a rischio;

(Nota Aree di emergenza dedicate)

Aree di attesa a servizio: non presenti, fare riferimento a AT080. **Persone Ospitabili presso le AT di riferimento:** -----
Insufficienza AT a servizio dei residenti: -----;

(Nota Presidi T., cancelli e sistema comunicazione)

Sistemi di cancelli: I cancello Str. Colle S. Spirito incrocio via San Donato – Il cancello intercomunale San Giovanni Teatino – III cancello via Fontanelle incrocio con Str. Colle Orlando;

sistema di comunicazione: App multicanale e comunicazioni albo pretorio e comunicazioni staff sindaco radio, tv e sito ufficiale e Presidi Territoriali;




Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda: CR2
SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Aree e Tratti stradali soggetti a Rischio frana						
Prog.	Località	Tipologia	Persone	Famiglie	Disabili	Fonte rischio
RF041	Str. Colle Orlando	Frane (vedi specifica a seguire)	*	*	d.n.d.	PAI (P4-P3 e R3/P2 Corpo di frana di scorrimento rotazionale)

A seguire dettaglio PAI livelli di P e R

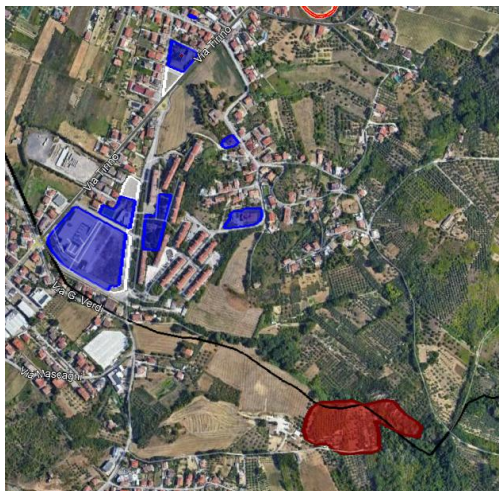

(Nota dell'Esposto)

Macroarea G – Sezione XXIII;

Sezione anagrafe: Sezione anagrafe: limitrofo la 970;

rete viaria interessata: nessuna nel comune di Pescara;

Edifici Strategici: nessuno;

Edifici rilevanti: nessuno;

Criticità: *nessuno nel comune di Pescara;

Presidio Territoriale Monitoraggio: PT011 (RF040, RF041)

(Nota Danno atteso)

Tipo: frana; **Entità:** basso; **Note:** Il livello di danno atteso è basso. Il livello di gestione comunale; **mantenimento della funzione strategica:** la funzione strategica non è a rischio;

(Nota Aree di emergenza dedicate)

Aree di attesa a servizio: non presenti. **Persone Ospitabili presso le AT di riferimento:** ----- **Insufficienza AT a servizio dei residenti:** -----;

(Nota Presidi T., cancelli e sistema comunicazione)

Sistemi di cancelli: I cancello via Fontanelle incrocio con Str. Colle Orlando;

sistema di comunicazione: App multicanale e comunicazioni albo pretorio e comunicazioni staff sindaco radio, tv e sito ufficiale e Presidi Territoriali;

Note: I dati relativi al numero delle persone con disabilità esposte sono stati desunti dal file trasmesso in data 10 luglio 2026 all'Ufficio di Protezione Civile, predisposto dalla Polizia Locale. Il numero delle persone con disabilità associate alle aree oggetto di analisi è stato determinato mediante estrazione del nominativo della via e successivo conteggio delle relative occorrenze all'interno del database disponibile. Si precisa che tali valori non rappresentano il numero complessivo delle persone con disabilità residenti nel territorio comunale, in quanto costituiscono una stima basata sui dati disponibili. In particolare, i dati relativi ai titolari di Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE) non coincidono con il numero totale delle persone con disabilità, poiché non tutte le persone con disabilità possiedono i requisiti previsti dalla normativa per il rilascio del contrassegno, non tutti gli aventi diritto ne fanno richiesta e il CUDE è finalizzato a disciplinare le agevolazioni in materia di mobilità e sosta, non a censire la popolazione con disabilità nel suo complesso. I dati forniti dalla Polizia Locale dovranno essere costantemente



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda: CR2
SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

aggiornati ogni qualvolta intervengano variazioni, anche minime, nella distribuzione territoriale delle persone con disabilità, nel relativo grado di autonomia o nelle esigenze assistenziali, al fine di garantire l'efficacia operativa del Piano di Protezione Civile.

Le informazioni fornite in data 26 giugno dai Servizi Sociali rappresentano inoltre esclusivamente i soggetti presi in carico dal servizio e non comprendono necessariamente l'intera popolazione con disabilità residente nel Comune. Pertanto, ai fini di una completa individuazione delle persone con specifiche esigenze assistenziali, le fonti istituzionali di riferimento restano l'ASL territorialmente competente e l'INPS, cui compete la certificazione delle condizioni di disabilità e non autosufficienza.

Le informazioni di dettaglio relative alle persone con disabilità, comprese la localizzazione degli indirizzi, il livello di assistenza e gli ulteriori elementi conoscitivi contenuti nei file trasmessi dai Servizi Sociali e dal Settore Politiche Abitative in data 26 giugno, non sono state inserite, conteggiate, riportate né allegate agli elaborati del presente Piano per esigenze di tutela della riservatezza dei dati personali. Tali informazioni però sono conservate presso l'Ufficio di Protezione Civile e potranno essere utilizzate esclusivamente per le finalità istituzionali connesse alla pianificazione e alla gestione delle emergenze, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

*presenza di immobili non inseriti nelle sezioni dell'anagrafe



Scheda: CR2

SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO




Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda: CR2
SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Cod. RI	Esposto			Livelli di P
	Macroarea	Sezione	Comparto	
RI001a	A	I	III	P1 Moderata - P2 Media

Estratto immagine esposto

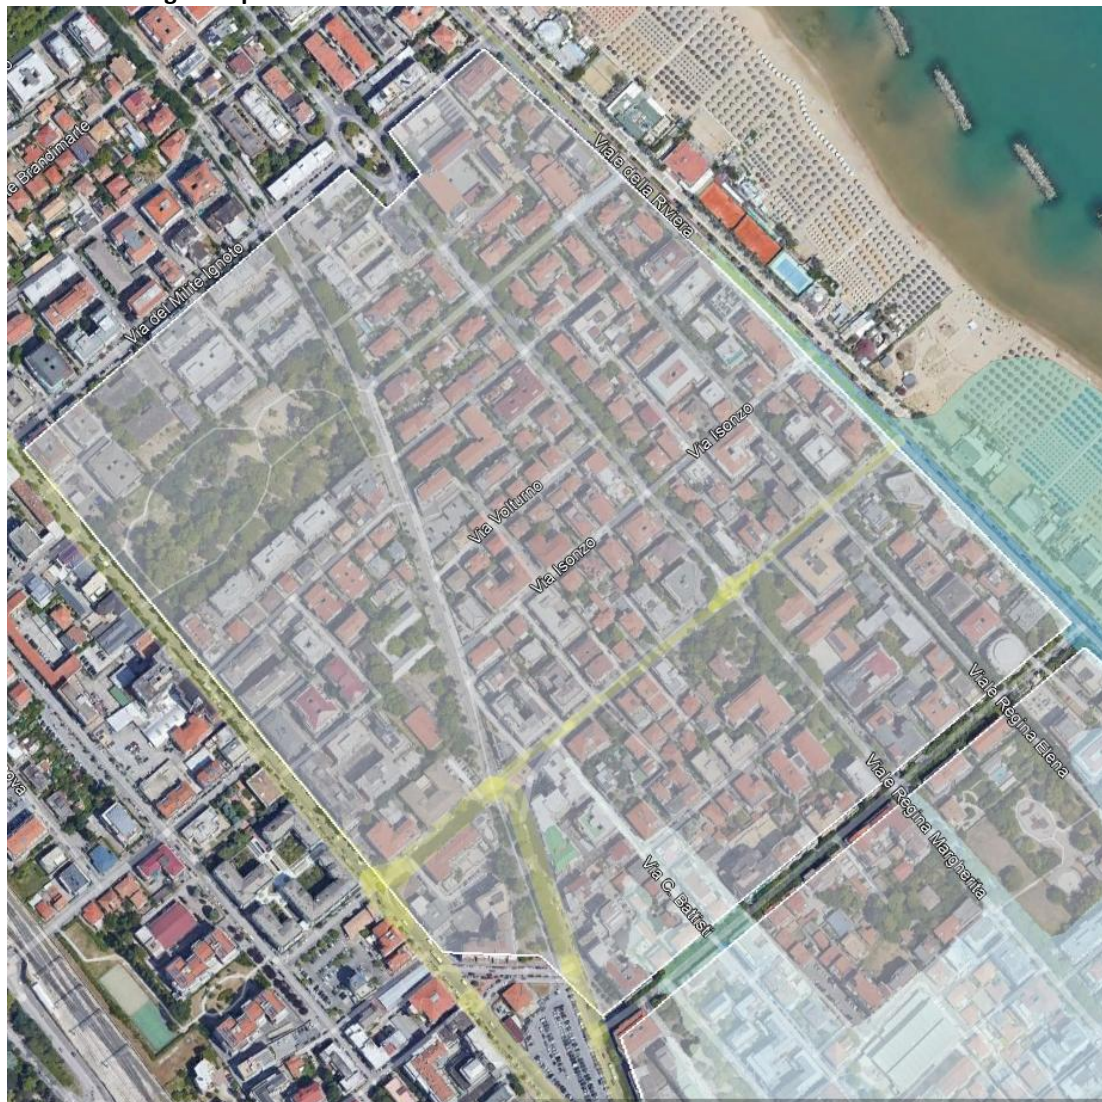

Confini comparto: via dei R. del 99' - via del Milite Ignoto - SS16 tratto viale G. Bovio - via Edmondo De Amicis - V.le della Riviera;

Esposto edifici rilevanti: Ia5, Ia6, Ia7, Ia8 - If1 - Cb5, Cb6, Cb7 - Cc3, Cc4, Cc5 - Cd2 - Ce4, Ce5 - Ck2 - Cj1 - Ine5 - In4;

Esposto edifici strategici: Oa4 - Ib1 - Ce1;

Esposto popolazione – individui: 3.884 (84 dal file 10.07.26); **Esposto popolazione – Famiglie:** 1.886

Nota Danno atteso: Tipo: alluvione; **Entità:** medio; **Note:** Il livello di danno atteso è medio. Il livello di gestione comunale è mantenibile; **mantenimento della funzione strategica:** la funzione strategica non è a rischio;

Presidio Territoriale Monitoraggio: PTI01

Aree di attesa a servizio: AT004S; **Persone Ospitabili presso le AT di riferimento:** 1.700; **Insufficienza AT a servizio dei residenti:** si



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda: CR2
SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Cod. RI	Esposto			Livelli di P
	Macroarea	Sezione	Comparto	
RI001b	A	III		P1 Moderata
				-
				P2 Media
				-
				P3 Elevata
				-
				P4 Molto elevata

Estratto immagine esposto



Confini Sezione: via Michelangelo - via Stazione Ferroviaria - via Baldo Paolaccini - via Alcide De Gasperi - Lungofiume dei Poeti - SS16 tratto Corso V. Emanuele II;

Esposto edifici rilevanti: tutti gli edifici, strutture e infrastrutture afferenti alla sezione;

Esposto edifici strategici: tutti gli edifici, strutture e infrastrutture afferenti alla sezione;

Esposto popolazione – individui: 1.926 (60 dal file 10.07.26); **Esposto popolazione – Famiglie:** 960;

Nota Danno atteso: Tipo: alluvione; **Entità:** alta; **Note:** Il livello di danno atteso è alto. Il livello di gestione comunale è superato; **mantenimento della funzione strategica:** la funzione strategica è a rischio;

Presidio Territoriale Monitoraggio: PTI01 e PTI02 specifico per osservazione Fiume Pescara zona Ponte D'Annunzio;


Aree di attesa a servizio: AT008 – AT009; **Persone Ospitabili presso le AT di riferimento:** 2.100;

Insufficienza AT a servizio dei residenti: no



Cod. RI	Esposto			Livelli di P
RI001c	Macroarea	Sezione	Comparto	P1 Moderata
	A	IV	VII	- P2 Media - P3 Elevata

Estratto immagine esposto

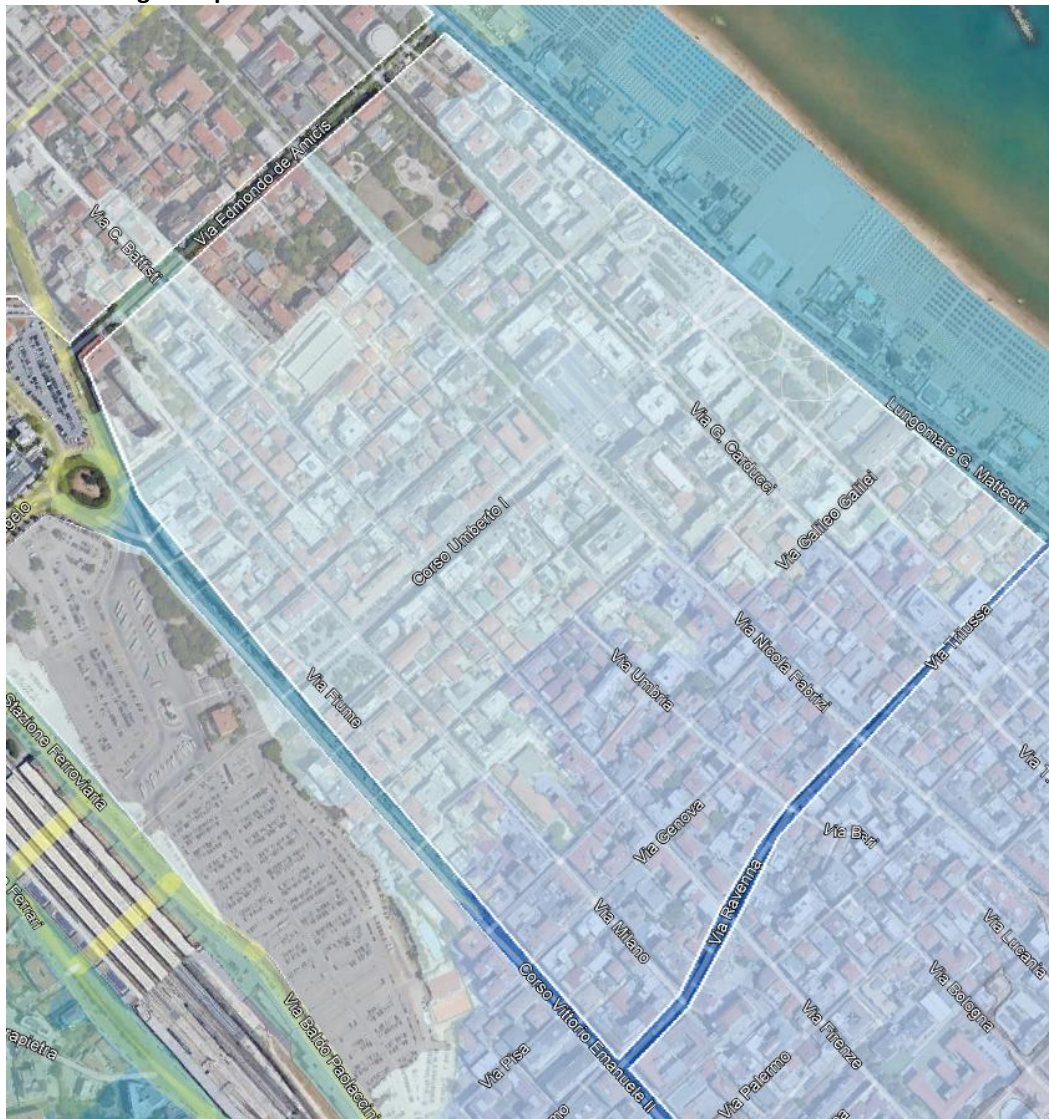

Confini Sezione: via Edmondo De Amicis - via Silvio Pellico - SS16 tratto Corso V. Emanuele II - via Ravenna - via Trilussa - Lungomare G. Matteotti;

Esposto edifici rilevanti: tutti gli edifici, strutture, infrastrutture e aree di P.C. afferenti alla sezione;

Esposto edifici strategici: tutti gli edifici, strutture, infrastrutture e aree di P.C. afferenti alla sezione;

Esposto popolazione - individui: 5.986 (295 dal file 10.07.26); Esposto popolazione – Famiglie: 3.130;

Nota Danno atteso: **Tipo:** alluvione; **Entità:** alta; **Note:** Il livello di danno atteso è alto. Il livello di gestione comunale è superato; **mantenimento della funzione strategica:** la funzione strategica non è a rischio;

Presidio Territoriale Monitoraggio: PTI03

Aree di attesa a servizio: AT004S; Persone Ospitabili presso le AT di riferimento: 1.700; Insufficienza AT a servizio dei residenti: si




Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda: CR2
SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Cod. RI	Esposto			Livelli di P
	Macroarea	Sezione	Comparto	
RI001d	A	IV	VIII	P1 Moderata - P2 Media - P3 Elevata - P4 Molto elevata

Estratto immagine esposto

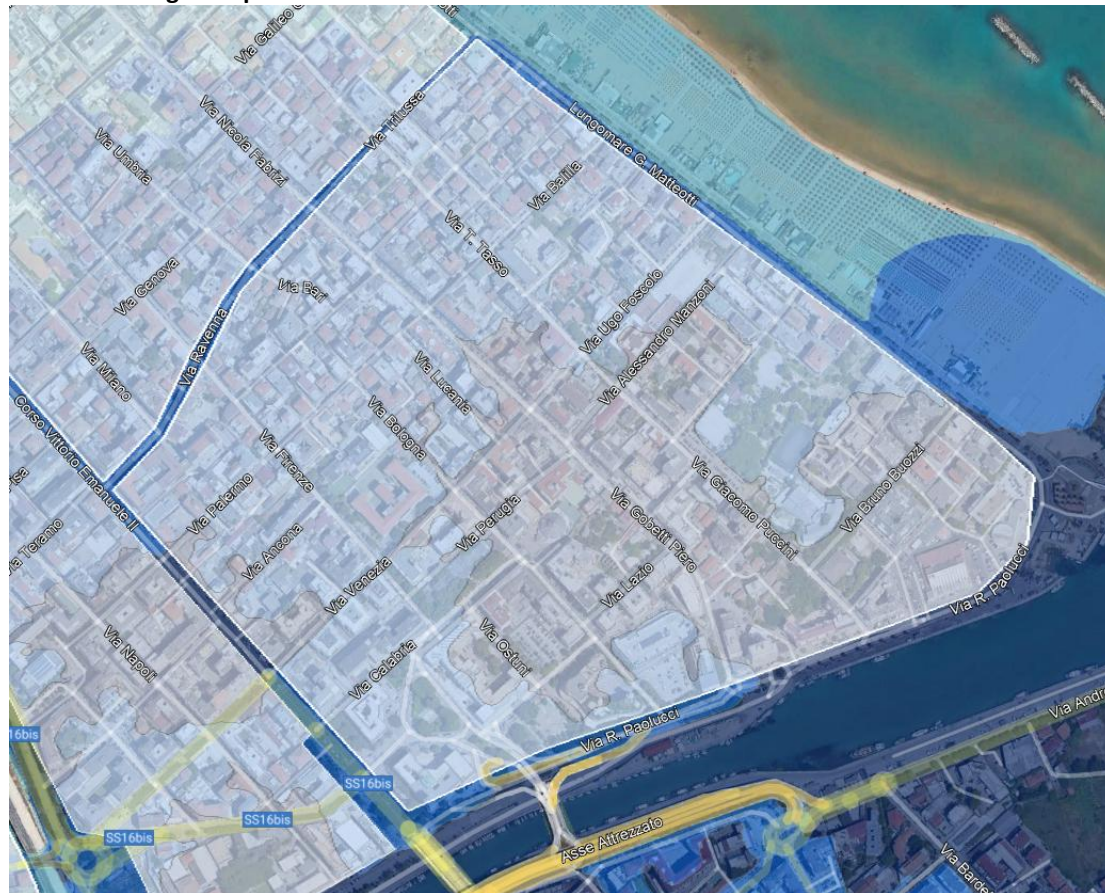

Confini Sezione: via Ravenna - via Trilussa - SS16 tratto Corso V. Emanuele II - via R. Paolucci - Lungomare G. Matteotti;

Esposto edifici rilevanti: tutti gli edifici, strutture, infrastrutture e aree di P.C. afferenti alla sezione;

Esposto edifici strategici: tutti gli edifici, strutture, infrastrutture e aree di P.C. afferenti alla sezione;

Esposto popolazione – individui: 8.200 (184 da file 10.07.26); **Esposto popolazione – Famiglie:** 4.173;

Nota Danno atteso: Tipo: alluvione; **Entità:** alta; **Note:** Il livello di danno atteso è alto. Il livello di gestione comunale è superato; **mantenimento della funzione strategica:** la funzione strategica non è a rischio;

Presidio Territoriale Monitoraggio: PTI03 e PTI04 specifico per osservazione Fiume Pescara zona Ponte Risorgimento/Ponte Pescara;

Aree di attesa a servizio: AT004S; **Persone Ospitabili presso le AT di riferimento:** 1.700; **Insufficienza AT a servizio dei residenti:** si



Scheda: CR2

SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Estratto immagine esposto



Il codice è scomposto in QUATTRO sottocodici: RI002a, RI002b, RI002c, RI002d.

Presidio Territoriale Monitoraggio: vedi specifica singoli sottocodici;

Nota Danno atteso: vedi specifica singoli sottocodici;

Aree di attesa a servizio: vedi specifica singoli sottocodici;

Nota: Particolare riguardo nel monitoraggio e nell'informazione alla popolazione andrà data alle strutture ai livelli su strada e sottostrada;



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda: CR2
SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Cod. RI	Esposto			Livelli di P P1 Moderata - P2 Media
	Macroarea	Sezione	Comparto	
RI002a	B	VIII	XVIII	

Estratto immagine esposto



Confini Sezione: via del Santuario - via Arapetra - via Enzo Ferrari;

Esposto edifici rilevanti: Ia30 - In11, In12;

Esposto edifici strategici: nessuno;

Esposto popolazione – individui: 2.265 (26 da file 10.07.26); **Esposto popolazione – Famiglie:** 1.040;

Nota Danno atteso: Tipo: alluvione; **Entità:** medio; **Note:** Il livello di danno atteso è medio. Il livello di gestione comunale è mantenibile; **mantenimento della funzione strategica:** la funzione strategica non è a rischio;

Presidio Territoriale Monitoraggio: PTI05;


Aree di attesa a servizio: AT034; **Persone Ospitabili presso le AT di riferimento:** 1.800; **Insufficienza AT a servizio dei residenti:** no



Scheda: CR2

SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Estratto immagine esposto

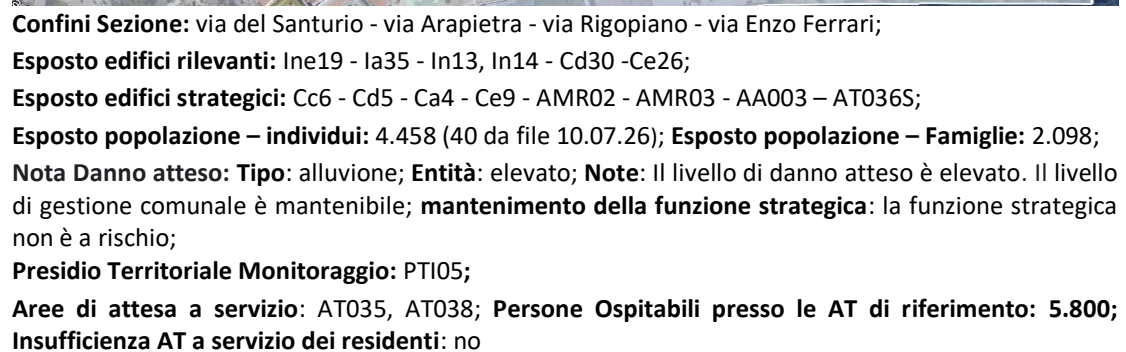



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda: CR2
SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Cod. RI	Esposto			Livelli di P P1 Moderata - P2 Media
	Macroarea	Sezione	Comparto	
RI002c	B	VIII	XXI	

Estratto immagine esposto



Confini Sezione: via Fonte Romana - Str. Comunale Prati – confine comunale Spoltore - via del Circuito;

Esposto edifici rilevanti: Cb34, Cb35 - Ia41;

Esposto edifici strategici: AT044 limitrofo a cod. RI002d;

Esposto popolazione – individui: 1.969 (29 da file 10.07.26); **Esposto popolazione – Famiglie:** 917;

Nota Danno atteso: Tipo: alluvione; **Entità:** basso; **Note:** Il livello di danno atteso è basso. Il livello di gestione comunale è mantenibile; **mantenimento della funzione strategica:** la funzione strategica non è a rischio;

Presidio Territoriale Monitoraggio: PTI06;

Aree di attesa a servizio: AT041, AT042; **Persone Ospitabili presso le AT di riferimento:** 1.800;

Insufficienza AT a servizio dei residenti: no



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda: CR2
SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Cod. RI	Esposto			Livelli di P
	Macroarea	Sezione	Comparto	
RI002d	B	VIII	XXII	P1 Moderata - P2 Media - P3 Elevata - P4 Molto elevata

Estratto immagine esposto



Confini Sezione: via del Circuito - sx idrografica Fiume Pescara – via Forca di Penne - via Gran Sasso;
Esposto edifici rilevanti: tutti gli edifici, strutture, infrastrutture e aree di P.C. afferenti alla sezione;
Esposto edifici strategici: tutti gli edifici, strutture, infrastrutture e aree di P.C. afferenti alla sezione;
Esposto popolazione – individui: 1.337 (9 da file 10.07.26); **Esposto popolazione – Famiglie:** 603;
Nota Danno atteso: Tipo: alluvione; **Entità:** elevato; **Note:** Il livello di danno atteso è elevato. Il livello di gestione comunale è mantenibile; **mantenimento della funzione strategica:** la funzione strategica non è a rischio;
Presidio Territoriale Monitoraggio: PTI06. PTI07 specifico per osservazione Fiume Pescara zona Ponte Villa Fabio e PTI08 specifico per osservazione Fiume Pescara zona Ponte Ennio Flaiano;
Aree di attesa a servizio: AT041, AT042, AT043; **Persone Ospitabili presso le AT di riferimento:** 4.000; **Insufficienza AT a servizio dei residenti:** no



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda: CR2
SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Cod. RI	Esposto	Livelli di P
RI003	Macroarea	P1 Moderata
	C	- P2 Media - P3 Elevata - P4 Molto elevata

Estratto immagine esposto



Il codice è scomposto in CINQUE sottocodici: RI003a, RI003b, RI003c, RI003d, RI003e.

Presidio Territoriale Monitoraggio: vedi specifica singoli sottocodici;

Nota Danno atteso: vedi specifica singoli sottocodici;

Aree di attesa a servizio: vedi specifica singoli sottocodici;

Nota: Particolare riguardo nel monitoraggio e nell'informazione alla popolazione andrà data alle strutture ai livelli su strada e sottostrada;



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda: CR2
SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Cod. RI	Esposto			Livelli di P
	Macroarea	Sezione	Comparto	
RI003a	C	IX	XXIII	P1 Moderata - P2 Media - P3 Elevata - P4 Molto elevata

Estratto immagine esposto



Confini Sezione: via Andrea Doria - via Bardet - via F.F. D'Avalos - V.le V. Pepe - Lungomare Colombo;
Esposto edifici rilevanti: tutti gli edifici, strutture, infrastrutture e aree di P.C. afferenti alla sezione;
Esposto edifici strategici: tutti gli edifici, strutture, infrastrutture e aree di P.C. afferenti alla sezione;
Esposto popolazione – individui: 3.879 (68 da file 10.07.26); **Esposto popolazione – Famiglie:** 1.839;
Nota Danno atteso: **Tipo:** alluvione; **Entità:** elevato; **Note:** Il livello di danno atteso è elevato. Il livello di gestione comunale è superato; **mantenimento della funzione strategica:** la funzione strategica non è a rischio;
Presidio Territoriale Monitoraggio: PTI09;
Aree di attesa a servizio: assenti; **Persone Ospitabili presso le AT di riferimento:** 0; **Insufficienza AT a servizio dei residenti:** si – riferimento AT060 ed in caso di necessità e se possibile l'area di AT059S.



Scheda: CR2

SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Estratto immagine esposto

Confini Sezione: via Lungaterno sud - SS16 tratto via G. Marconi - V.le V. Pepe - via F.F. D'Avalos - via Bardet;

Esposto edifici rilevanti: tutti gli edifici, strutture, infrastrutture e aree di P.C. afferenti alla sezione;

Esposto edifici strategici: tutti gli edifici, strutture, infrastrutture e aree di P.C. afferenti alla sezione;

Esposto popolazione – individui: 6.608 (61 da file 10.07.26); **Esposto popolazione – Famiglie:** 3.317;

Nota Danno atteso: Tipo: alluvione; **Entità:** elevato; **Note:** Il livello di danno atteso è elevato. Il livello di gestione comunale è superato; **mantenimento della funzione strategica:** la funzione strategica non è a rischio;

Presidio Territoriale Monitoraggio: PTI09 e, se impossibile dal lato Macroarea A, PTI04 specifico per osservazione Fiume Pescara zona Ponte Risorgimento/Ponte Pescara;

Aree di attesa a servizio: assenti; **Persone Ospitabili presso le AT di riferimento:** 0; **Insufficienza AT a servizio dei residenti:** si – riferimento AT060 ed in caso di necessità e se possibile l’area di AT059S.

Aree di attesa a servizio: assenti; **Persone Ospitabili presso le AT di riferimento:** 0; **Insufficienza AT a servizio dei residenti:** sì – riferimento AT060 ed in caso di necessità e se possibile l'area di AT059S.




Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda: CR2
SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Cod. RI	Esposto			Livelli di P
	Macroarea	Sezione	Comparto	
RI003c	C	IX	XXV	P1 Moderata - P2 Media - P3 Elevata - P4 Molto elevata

Estratto immagine esposto

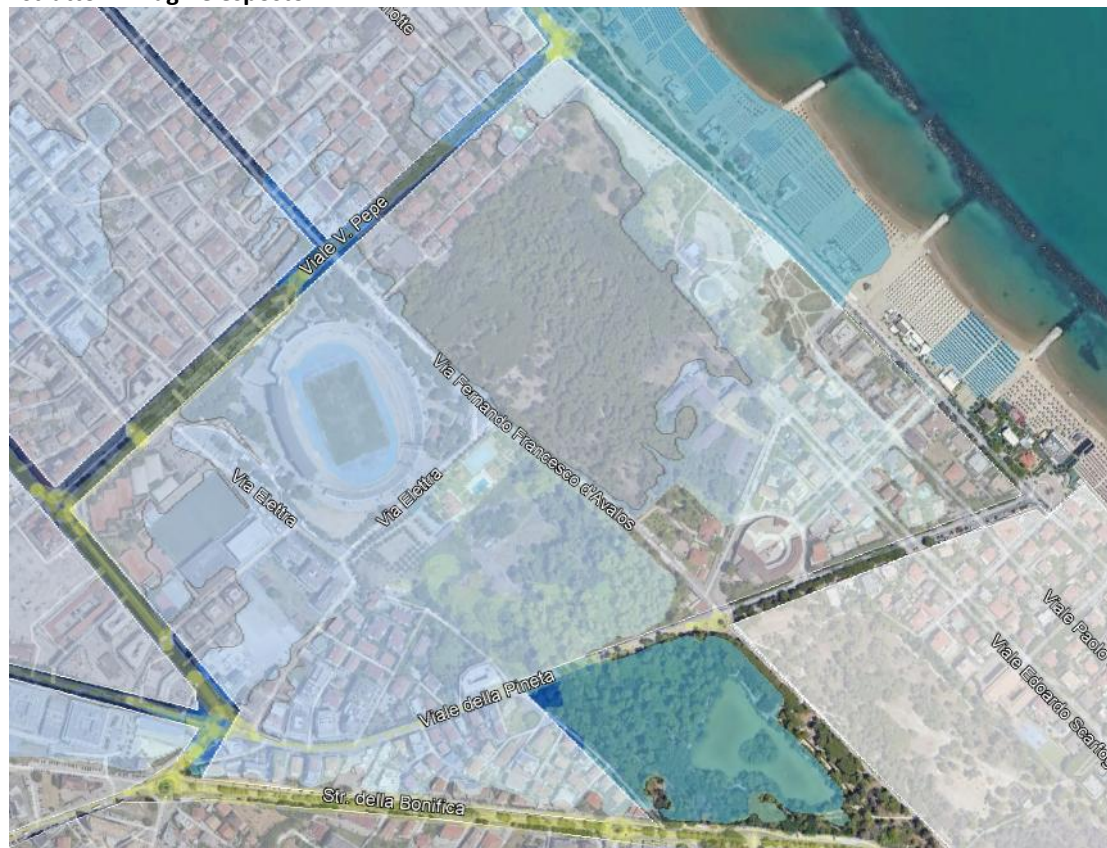

Confini Sezione: V.le V. Pepe - SS16 tratto via G. Marconi - SS16 tratto Str. della Bonifica - V.le della Pineta - viale Luisa D'Annunzio - Lungomare Colombo;

Esposto edifici rilevanti: tutti gli edifici, strutture, infrastrutture e aree di P.C. afferenti alla sezione;

Esposto edifici strategici: tutti gli edifici, strutture, infrastrutture e aree di P.C. afferenti alla sezione;

Esposto popolazione – individui: 1.455 (37 da file 10.07.26); **Esposto popolazione – Famiglie:** 707;

Nota Danno atteso: Tipo: alluvione; **Entità:** elevato; **Note:** Il livello di danno atteso è elevato. Il livello di gestione comunale è superato; **mantenimento della funzione strategica:** la funzione strategica non è a rischio;

Presidio Territoriale Monitoraggio: PTI10;

Aree di attesa a servizio: assenti; **Persone Ospitabili presso le AT di riferimento:** 0; **Insufficienza AT a servizio dei residenti:** si – riferimento AT060 ed in caso di necessità e se possibile l'area di AT059S.



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda: CR2
SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Cod. RI	Esposto			Livelli di P
	Macroarea	Sezione	Comparto	
RI003d	C	X	XXVI	P1 Moderata - P2 Media - P3 Elevata - P4 Molto elevata

Estratto immagine esposto




Confini Sezione: via delle Caserme - V.le G. D'Annunzio - V.le Pindaro - SS16 tratto via G. Marconi;
Esposto edifici rilevanti: tutti gli edifici, strutture, infrastrutture e aree di P.C. afferenti alla sezione;
Esposto edifici strategici: tutti gli edifici, strutture, infrastrutture e aree di P.C. afferenti alla sezione;
Esposto popolazione – individui: 4.221 (38 da file 10.07.26); **Esposto popolazione – Famiglie:** 2.142;
Nota Danno atteso: **Tipo:** alluvione; **Entità:** elevato; **Note:** Il livello di danno atteso è elevato. Il livello di gestione comunale è superato; **mantenimento della funzione strategica:** la funzione strategica non è a rischio;
Presidio Territoriale Monitoraggio: PTI11;
Aree di attesa a servizio: assenti; **Persone Ospitabili presso le AT di riferimento:** 0; **Insufficienza AT a servizio dei residenti:** si – riferimento AT060 ed in caso di necessità e se possibile l'area di AT059S.



Cod. RI	Esposto			Livelli di P
RI003e	Macroarea	Sezione	Comparto	P1 Moderata
	C	X	XXVII	-
				P2 Media
				-
				P3 Elevata
			-	
			P4 Molto elevata	

Estratto immagine esposto

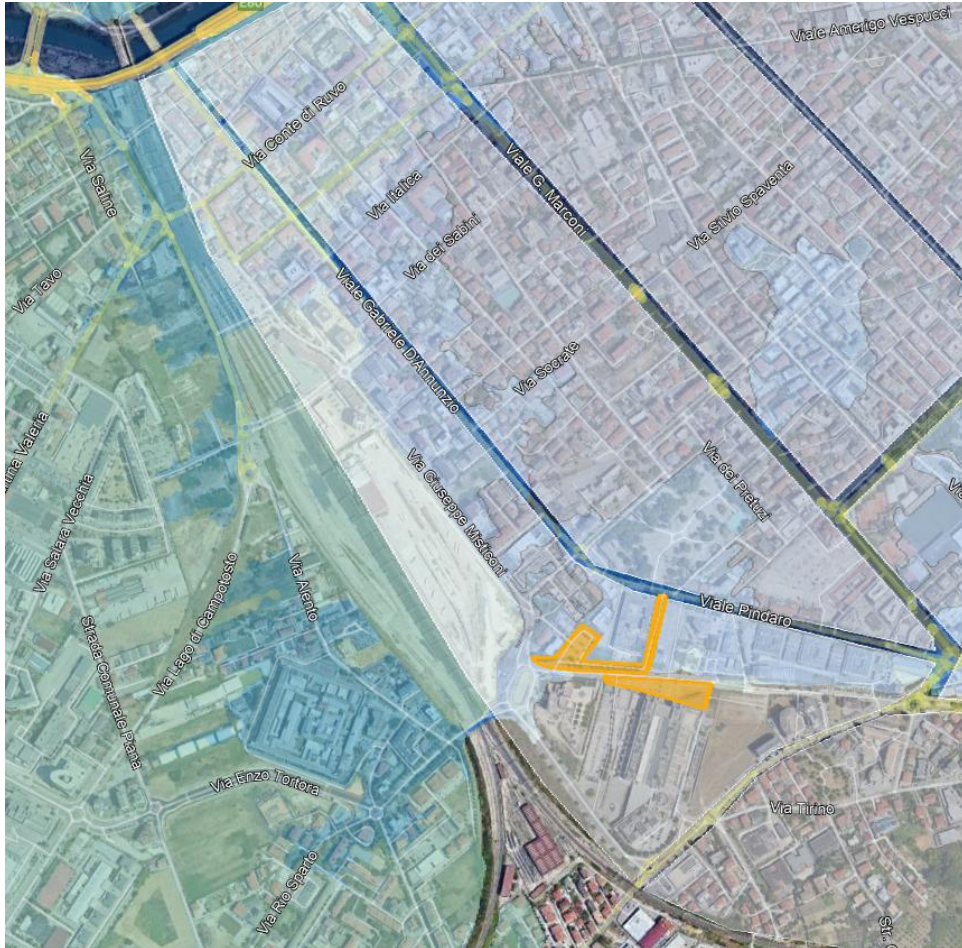

Confini Sezione: via Orazio - via Arnaldo da Brescia - via Giuseppe Misticoni - via A. Lo Feudo - via Tirino - via Falcone e Borsellino - SS16 tratto Str. della Bonifica - V.le Pindaro - V.le G. D'Annunzio;

Esposto edifici rilevanti: tutti gli edifici, strutture, infrastrutture e aree di P.C. afferenti alla sezione;

Esposto edifici strategici: tutti gli edifici, strutture, infrastrutture e aree di P.C. afferenti alla sezione;

Esposto popolazione – individui: 1.474 (26 da file 10.07.26); Esposto popolazione – Famiglie: 803;

Nota Danno atteso: **Tipo:** alluvione; **Entità:** elevato; **Note:** Il livello di danno atteso è elevato. Il livello di gestione comunale è superato; **mantenimento della funzione strategica:** la funzione strategica potrebbe potenzialmente essere interrotta (è coinvolta la sede COC temporanea - attivazione procedure per messa in sicurezza e continuità servizi essenziali per mantenimento funzione di coordinamento/comunicazione/operativa);

Presidio Territoriale Monitoraggio: PTI11 e, se impossibile dal lato Macroarea A, PTI02 specifico per osservazione Fiume Pescara zona Ponte D'Annunzio;

Aree di attesa a servizio: assenti; **Persone Ospitabili presso le AT di riferimento:** 0; **Insufficienza AT a servizio dei residenti:** si – riferimento AT060 ed in caso di necessità e se possibile l'area di AT059S.



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda: CR2
SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Cod. RI	Esposto	Livelli di P
RI004	Macroarea	P1 Moderata -
	D	P2 Media - P3 Elevata - P4 Molto elevata

Estratto immagine esposto



Il codice è scomposto in CINQUE sottocodici: RI004a, RI004b, RI004c, RI004d, RI004e.

Presidio Territoriale Monitoraggio: vedi specifica singoli sottocodici;

Nota Danno atteso: vedi specifica singoli sottocodici;

Aree di attesa a servizio: vedi specifica singoli sottocodici;

Nota: Particolare riguardo nel monitoraggio e nell'informazione alla popolazione andrà data alle strutture ai livelli su strada e sottostrada;



Scheda: CR2

SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Cod. RI	Esposto			Livelli di P
RI004a	Macroarea	Sezione	Comparto	P1 Moderata
	D	XIII	XXX	- P2 Media - P3 Elevata - P4 Molto elevata

Aree di attesa a servizio: assenti; **Persone Ospitabili presso le AT di riferimento:** 0; **Insufficienza AT a servizio dei residenti:** sì.



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda: CR2
SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Cod. RI	Esposto			Livelli di P
	Macroarea	Sezione	Comparto	
RI004b	D	XIII	XXXI	P1 Moderata - P2 Media - P3 Elevata - P4 Molto elevata

Estratto immagine esposto



Confini Sezione: via Aterno - via Raiale - Str. Vicinale Torretta - via Lago di Chiusi - via Alide Breviglieri - via Tiburtina Valeria - via L. di Capestrano - Via. S.L. Orione;

Esposto edifici rilevanti: tutti gli edifici, strutture, infrastrutture e aree di P.C. afferenti alla sezione;

Esposto edifici strategici: tutti gli edifici, strutture, infrastrutture e aree di P.C. afferenti alla sezione;

Esposto popolazione – individui: 3.753 (218 da file 10.07.26); **Esposto popolazione – Famiglie:** 1.531;

Nota Danno atteso: Tipo: alluvione; **Entità:** elevato; **Note:** Il livello di danno atteso è elevato. Il livello di gestione comunale è superato; **mantenimento della funzione strategica:** la funzione strategica non è a rischio;

Presidio Territoriale Monitoraggio: PTI13;

Aree di attesa a servizio: assenti; **Persone Ospitabili presso le AT di riferimento:** 0; **Insufficienza AT a servizio dei residenti:** sì.




Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda: CR2
SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Cod. RI	Esposto			Livelli di P
	Macroarea	Sezione	Comparto	
RI004c	D	XIII	XXXII	P1 Moderata - P2 Media - P3 Elevata - P4 Molto elevata

Estratto immagine esposto

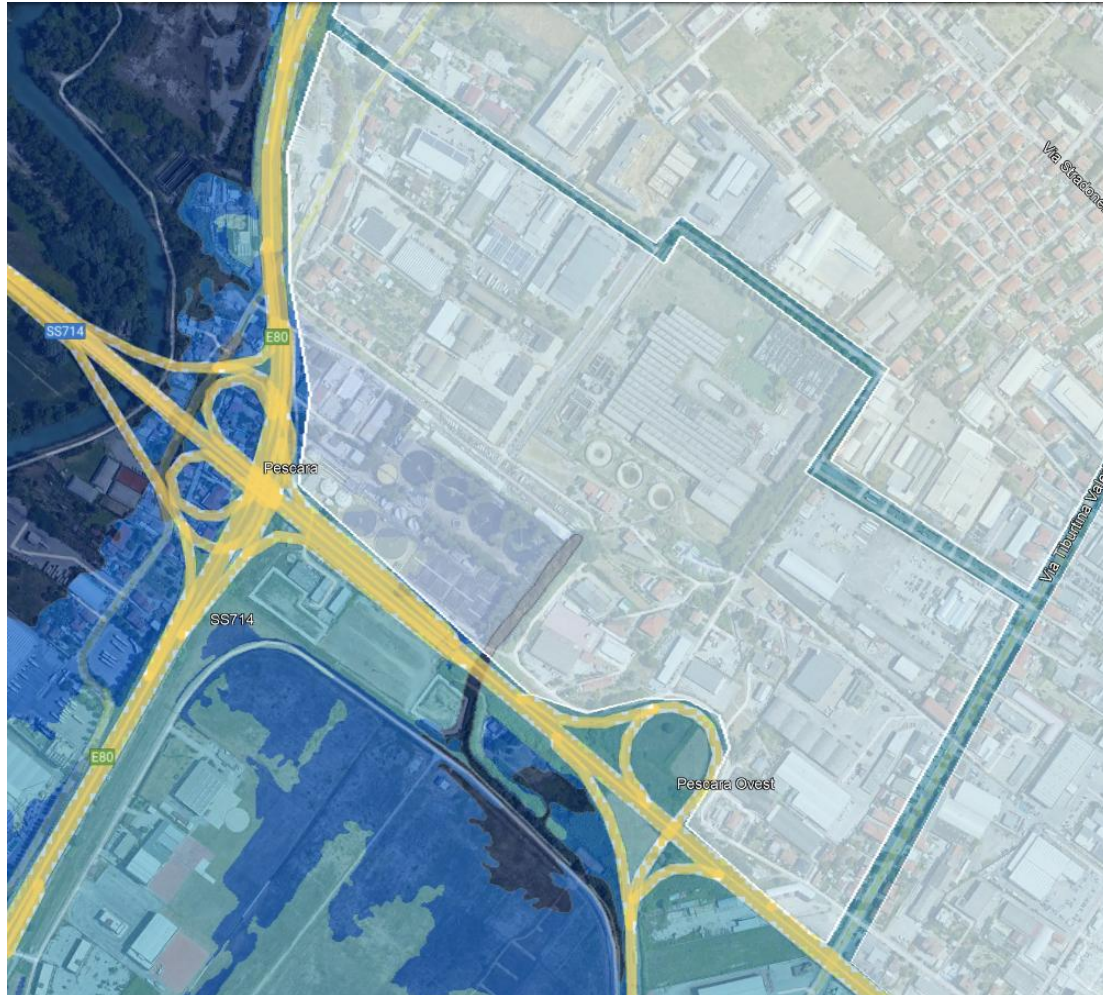

Confini Sezione: via Raiale - SS714 - via Tiburtina Valeria - via Alide Breviglieri - via Lago di Chiusi - Str. Vicinale Torretta;

Esposto edifici rilevanti: tutti gli edifici, strutture, infrastrutture e aree di P.C. afferenti alla sezione;

Esposto edifici strategici: tutti gli edifici, strutture, infrastrutture e aree di P.C. afferenti alla sezione;

Esposto popolazione – individui: 206 (7 da file 10.07.26); **Esposto popolazione – Famiglie:** 92;

Nota Danno atteso: Tipo: alluvione; **Entità:** elevato; **Note:** Il livello di danno atteso è elevato. Il livello di gestione comunale è superato; **mantenimento della funzione strategica:** la funzione strategica non è a rischio;

Presidio Territoriale Monitoraggio: PTI13;

Aree di attesa a servizio: assenti; **Persone Ospitabili presso le AT di riferimento:** 0; **Insufficienza AT a servizio dei residenti:** sì.




Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda: CR2
SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Cod. RI	Esposto			Livelli di P P1 Moderata - P2 Media
	Macroarea	Sezione	Comparto	
RI004d	D	XIV	XXXIII	

Estratto immagine esposto

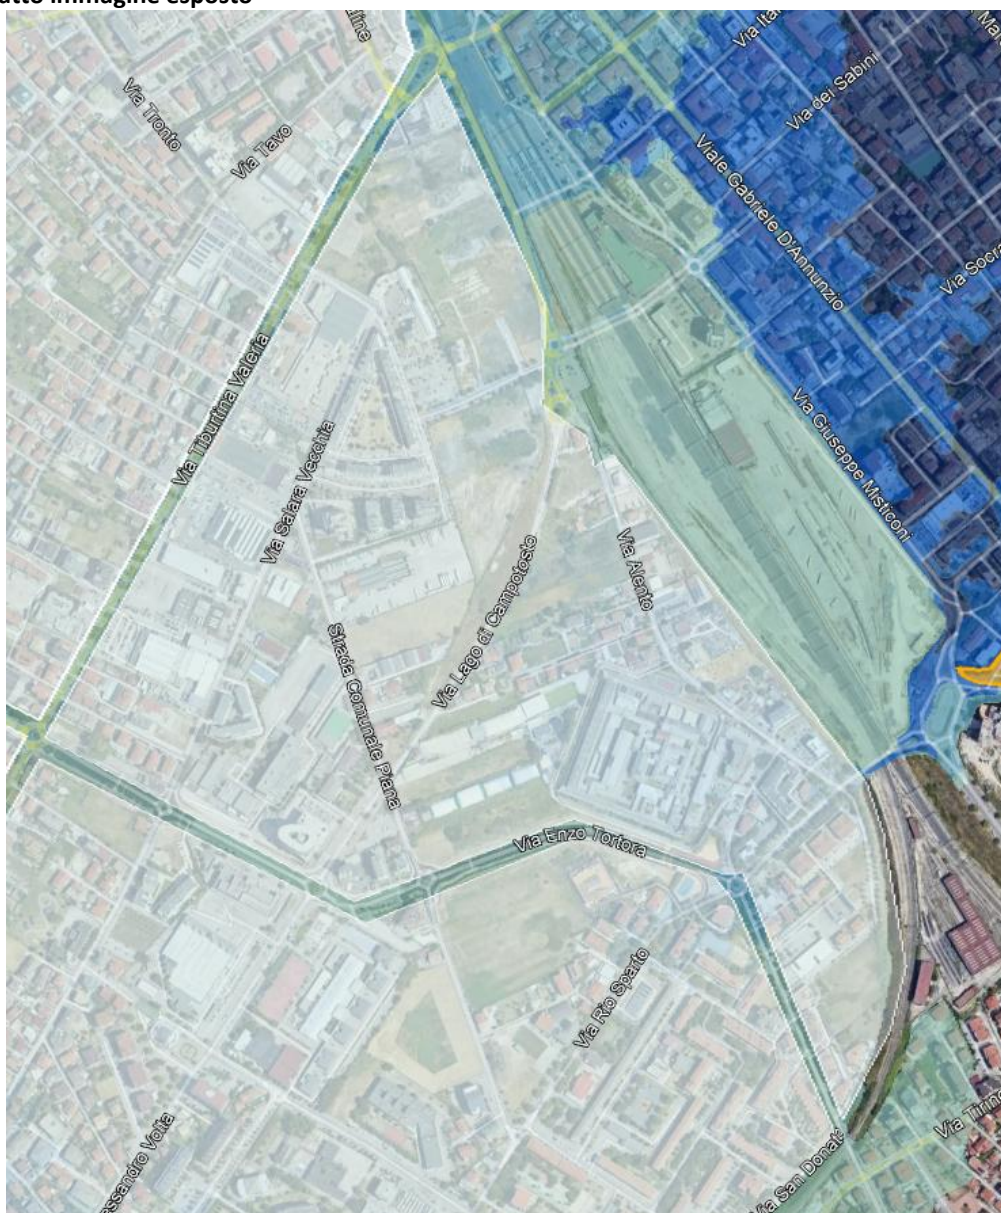

Confini Sezione: SS5 Via Tiburtina Valeria - via E. Tortora - via S. Donato – linea ferroviaria – via Alento - via L. di Campotosto;

Esposto edifici rilevanti: tutti gli edifici, strutture, infrastrutture e aree di P.C. afferenti alla sezione;

Esposto edifici strategici: tutti gli edifici, strutture, infrastrutture e aree di P.C. afferenti alla sezione;

Esposto popolazione – individui: 1.497 (109 da file 10.07.26); **Esposto popolazione – Famiglie:** 701;

Nota Danno atteso: **Tipo:** alluvione; **Entità:** elevato; **Note:** Il livello di danno atteso è elevato. Il livello di gestione comunale è superato; **mantenimento della funzione strategica:** la funzione strategica non è a rischio;

Presidio Territoriale Monitoraggio: PTI14;

Aree di attesa a servizio: assenti; **Persone Ospitabili presso le AT di riferimento:** 0; **Insufficienza AT a servizio dei residenti:** sì.



Scheda: CR2

SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Cod. RI	Esposto			Livelli di P
RI004e	Macroarea	Sezione	Comparto	P1 Moderata - P2 Media
	D	XIV	XXXIV	

[illegible]

Aree di attesa a servizio: assenti; **Persone Ospitabili presso le AT di riferimento:** 0; **Insufficienza AT a servizio dei residenti:** si.



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda: CR2
SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Cod. RI	Esposto			Livelli di P
	Macroarea	Sezione	Comparto	
RI005	E	XV	-----	P1 Moderata - P2 Media
		-	-----	
		XIV	-----	
		-	-----	
		XVII	-----	

Estratto immagine esposto



Confini Sezione XV: via Po - str. Fosso Cavone - via Tirino;

Esposto edifici rilevanti: Sezione XV tutti gli edifici, strutture e infrastrutture afferenti alla sezione e Sezione XVII Ce51 - Ine42;

Esposto edifici strategici: Sezione XV tutti gli edifici, strutture e infrastrutture afferenti alla sezione. Tutte le aree di P.C. afferenti alla Macroarea E;

Esposto popolazione – individui: Sezione XV 3.424 (116 da file 10.07.26); **Esposto popolazione – Famiglie:** Sezione XV 1.490; a cui si aggiungono una piccola parte della sezione anagrafica **730 della Sezione XVI e le sezioni anagrafiche 633, 636, una piccola parte della 637, della 486, della 485 e della 479 della Sezione XVII;**

Nota Danno atteso: Tipo: alluvione; **Entità:** medio-alto; **Note:** Il livello di danno atteso è medio-alto. Il livello di gestione comunale è mantenibile; **mantenimento della funzione strategica:** la funzione strategica non è a rischio;

Presidio Territoriale Monitoraggio: PTI16;

Aree di attesa a servizio: assenti; **Persone Ospitabili presso le AT di riferimento:** 0; **Insufficienza AT a servizio dei residenti:** si.

Nota: Particolare riguardo nel monitoraggio e nell'informazione alla popolazione andrà data alle strutture ai livelli su strada e sottostada;



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda: CR2
SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Cod. RI	Esposto	Livelli di P
RI006	Macroarea	P1 Moderata
	G	- P2 Media - P3 Elevata - P4 Molto elevata

Estratto immagine esposto



Il codice è scomposto in DUE sottocodici: RI006a, RI006b.

Presidio Territoriale Monitoraggio: vedi specifica singoli sottocodici;

Nota Danno atteso: vedi specifica singoli sottocodici;

Aree di attesa a servizio: vedi specifica singoli sottocodici;

Nota: Particolare riguardo nel monitoraggio e nell'informazione alla popolazione andrà data alle strutture ai livelli su strada e sottostrada;




Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda: CR2
SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Cod. RI	Esposto			Livelli di P
	Macroarea	Sezione	Comparto	
RI006a	G	XXIV	-----	P1 Moderata
			-----	-
			-----	P2 Media
			-----	-
			-----	P3 Elevata
			-----	-
			-----	P4 Molto elevata

Estratto immagine esposto

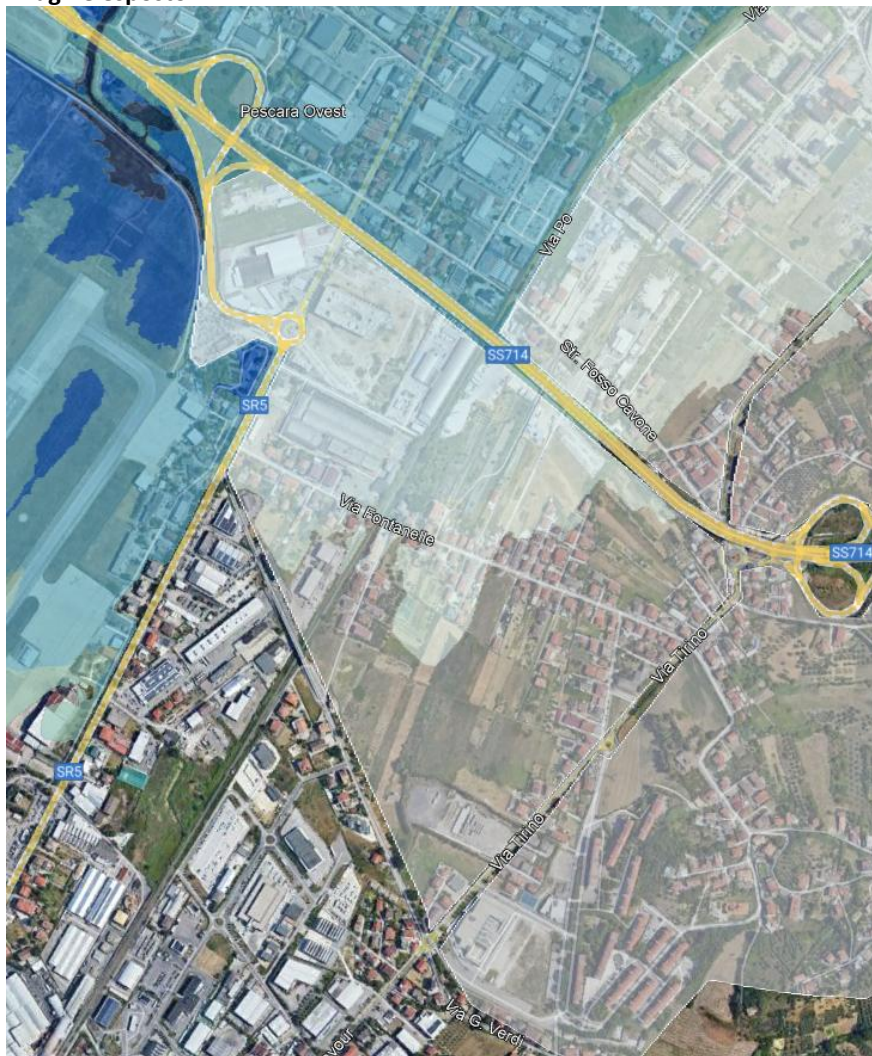

Confini Sezione XV: Svincolo "Pescara Ovest" uscita SS714 direzione PE-M su SR5 - SS5 Via Tiburtina Valeria - via Vicenza - via Tirino - SS714;

Esposto edifici rilevanti: tutti gli edifici, strutture e infrastrutture afferenti alla sezione;

Esposto edifici strategici: tutti gli edifici, strutture e infrastrutture afferenti alla sezione;

Esposto popolazione – individui: 816 (63 da file 10.07.26); **Esposto popolazione – Famiglie:** 326;

Nota Danno atteso: Tipo: alluvione; **Entità:** alto; **Note:** Il livello di danno atteso è alto. Il livello di gestione comunale è superato; **mantenimento della funzione strategica:** la funzione strategica non è a rischio;

Presidio Territoriale Monitoraggio: PTI17;

Aree di attesa a servizio: AT090; **Persone Ospitabili presso le AT di riferimento:** 700; **Insufficienza AT a servizio dei residenti:** no.



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda: CR2
SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Cod. RI	Esposto			Livelli di P
	Macroarea	Sezione	Comparto	
RI006B	G	XXV	-----	P1 Moderata
			-----	-
			-----	P2 Media
			-----	-
			-----	P3 Elevata
			-----	-
			-----	P4 Molto elevata

Estratto immagine esposto



Confini Sezione XV: sponda dx idrografia Fiume Pescara – aeroporto - collegamento "Pescara Ovest" SS714/SS5 - SS5 Via Tiburtina Valeria - via Vincenzo Muccioli;

Esposto edifici rilevanti: tutti gli edifici, strutture e infrastrutture afferenti alla sezione;

Esposto edifici strategici: tutti gli edifici, strutture e infrastrutture afferenti alla sezione;

Esposto popolazione – individui: 149 (11 da file 10.07.26); **Esposto popolazione – Famiglie:** 65;

Nota Danno atteso: Tipo: alluvione; **Entità:** alto; **Note:** Il livello di danno atteso è alto. Il livello di gestione comunale è superato; **mantenimento della funzione strategica:** la funzione strategica non è a rischio;

Presidio Territoriale Monitoraggio: PTI18;

Aree di attesa a servizio: assenti; **Persone Ospitabili presso le AT di riferimento:** 0; **Insufficienza AT a servizio dei residenti:** si.



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda: CR2
SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Cod. RI	Esposto	Livelli di P
Aeroporto	Aeroporto	P1 Moderata - P2 Media - P3 Elevata - P4 Molto elevata

Estratto immagine esposto



Confini Sezione XV: Aeroporto e zone al confine;

Esposto edifici rilevanti: tutti gli edifici, strutture e infrastrutture afferenti all'area;

Esposto edifici strategici: tutti gli edifici, strutture e infrastrutture afferenti all'area;

Esposto popolazione – individui: -----; Esposto popolazione – Famiglie: -----;

Nota Danno atteso: Tipo: alluvione; **Entità:** alto; **Note:** Il livello di danno atteso è alto. Il livello di gestione comunale è superato; **mantenimento della funzione strategica:** la funzione strategica non è a rischio;

Presidio Territoriale Monitoraggio: vedi sezione XXV;

Aree di attesa a servizio: assenti; **Persone Ospitabili presso le AT di riferimento: 0; Insufficienza AT a servizio dei residenti:** si.

Note: I dati relativi al numero delle persone con disabilità esposte sono stati desunti dal file trasmesso in data 10 luglio 2026 all'Ufficio di Protezione Civile, predisposto dalla Polizia Locale. Il numero delle persone con disabilità associate alle aree oggetto di analisi è stato determinato mediante estrazione del nominativo della via e successivo conteggio delle relative occorrenze all'interno del database disponibile. Si precisa che tali valori non rappresentano il numero complessivo delle persone con disabilità residenti nel territorio comunale, in quanto costituiscono una stima basata sui dati disponibili. In particolare, i dati relativi ai titolari di Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE) non coincidono con il numero totale delle persone con disabilità, poiché non tutte le persone con disabilità possiedono i requisiti previsti dalla normativa per il rilascio del contrassegno, non tutti gli aventi diritto ne fanno richiesta e il CUDE è finalizzato a disciplinare le agevolazioni in materia di mobilità e sosta, non a censire la popolazione con disabilità nel suo complesso. I dati forniti dalla Polizia Locale dovranno essere costantemente aggiornati ogni qualvolta intervengano variazioni, anche minime, nella distribuzione territoriale



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

SCHEDA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Scheda: CR2

delle persone con disabilità, nel relativo grado di autonomia o nelle esigenze assistenziali, al fine di garantire l'efficacia operativa del Piano di Protezione Civile.

Le informazioni fornite in data 26 giugno dai Servizi Sociali rappresentano inoltre esclusivamente i soggetti presi in carico dal servizio e non comprendono necessariamente l'intera popolazione con disabilità residente nel Comune. Pertanto, ai fini di una completa individuazione delle persone con specifiche esigenze assistenziali, le fonti istituzionali di riferimento restano l'ASL territorialmente competente e l'INPS, cui compete la certificazione delle condizioni di disabilità e non autosufficienza.

Le informazioni di dettaglio relative alle persone con disabilità, comprese la localizzazione degli indirizzi, il livello di assistenza e gli ulteriori elementi conoscitivi contenuti nei file trasmessi dai Servizi Sociali e dal Settore Politiche Abitative in data 26 giugno, non sono state inserite, conteggiate, riportate né allegate agli elaborati del presente Piano per esigenze di tutela della riservatezza dei dati personali. Tali informazioni però sono conservate presso l'Ufficio di Protezione Civile e potranno essere utilizzate esclusivamente per le finalità istituzionali connesse alla pianificazione e alla gestione delle emergenze, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

*presenza di immobili non inseriti nelle sezioni dell'anagrafe